


MAB

MODULO PER ALTA/BASSA TEMPERATURA

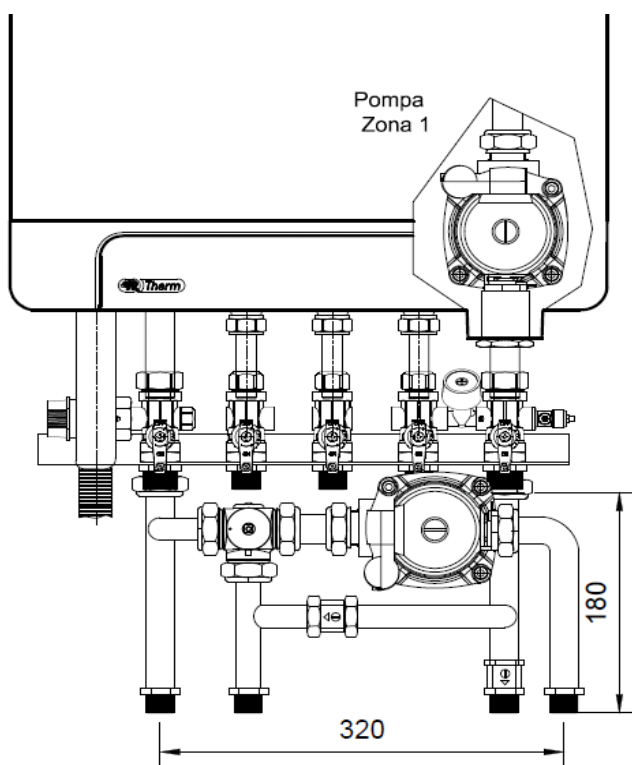


DETTAGLIO TECNICO "MAB"

Kit modulo per alta/bassa temperatura compatibile per le nostre caldaie a condensazione FULL CONDENS.


NB:

Procedura per abilitare i due termostati. Entrare nei parametri installatore e modificare il parametro A al valore 3 per aprire la comunicazione, i due termostati devono essere uno On Off, e uno Ot. Per la regolazione della termostatica togliere il coperchio e regolare come da foglio illustrativo allegato.

SCHEMA ORIENTATIVO

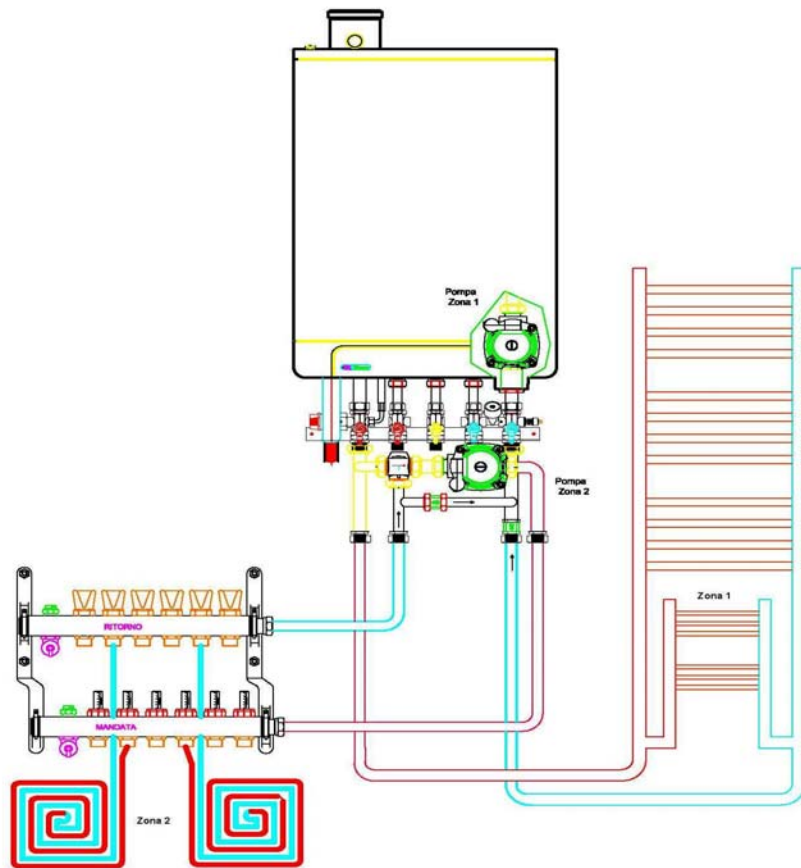

SCHEMA ELETTRICO CON 2 TERMOSTATI

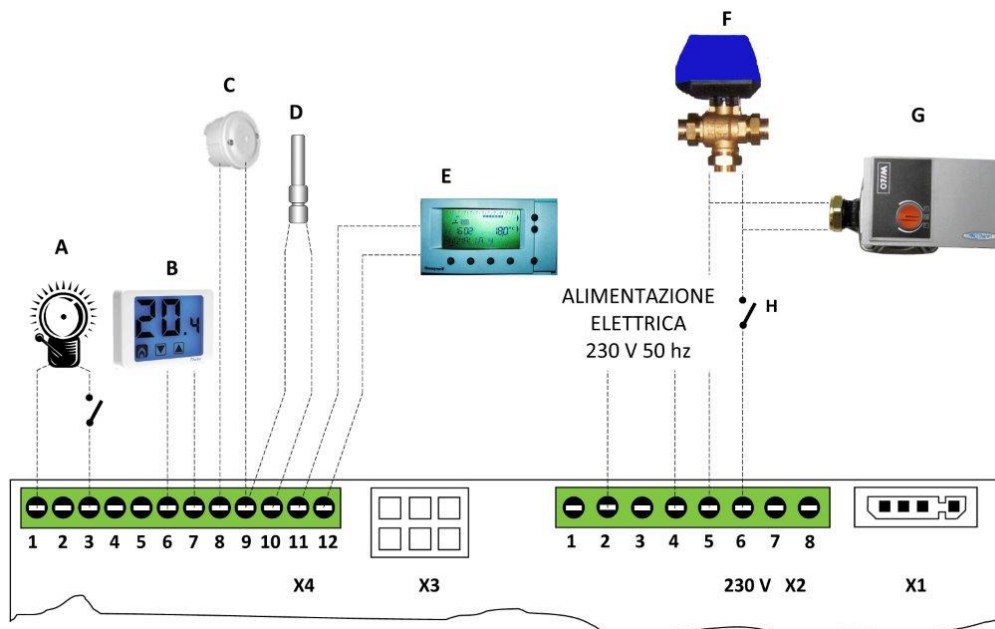

A	1 - 3	Contatto allarme esterno (in caso di guasto il contatto si chiude) OPTIONAL
B	6 - 7	Cronotermistato on-off
C	8 - 9	Sonda esterna
D	9 - 10	Sonda boiler Non utilizzare nel caso di due termostati ambiente
E	11 - 12	Termistato OPEN THERM comando remoto digitale
F	5 - 6	230 V alimentazione valvola tre vie per precedenza produzione acqua calda sanitaria
G	5 - 6	230 V alimentazione pompa secondaria riscaldamento (max 100W)