EWAD700BJYNN/Z + OPTP
EWAD750BJYNN/Q + OPTP



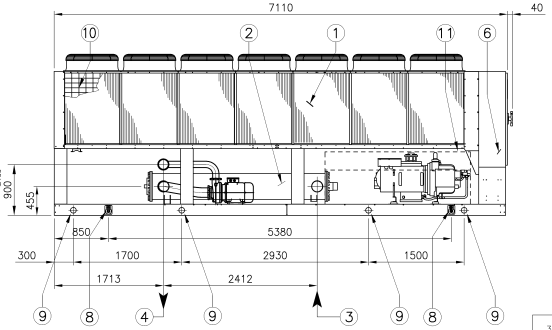

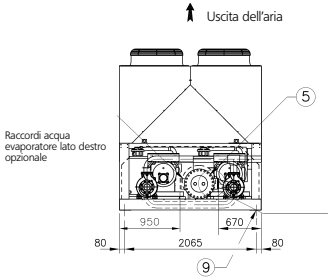



Disposizione ventilatori e
requisiti minimi di ingombro

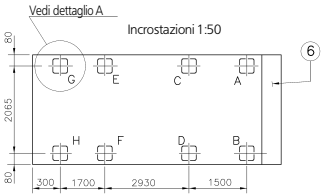

Posizione dei tamponi

Dettaglio "A" tampone in gomma

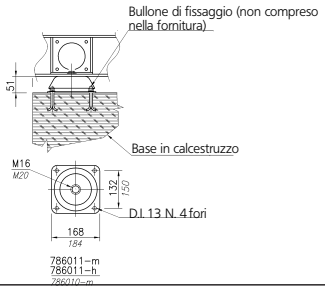

Dettaglio B



Legenda

① Batteria del condensatore
② Evaporatore
③ Ingresso acqua pompa (evaporatore)
④ Uscita acqua evaporatore
⑤ Giunti Victaulic per tubo D.E. 168,3
⑥ Pannello operatore e di controllo
⑦ 330x180 slot per collegamento pannello di controllo e alimentazione
⑧ 4 Piastra innalzamento
⑨ 8 fori montaggio tampone 25 mm DIA.
⑩ Protezioni della batteria (opzionali)
⑪ Cabina insonorizzante compressori (solo versione XN)

Versione	Tipo condensatore	Peso KG		Carico tamponi KG							
		Spedizione	In funzionamento	A	B	C	D	E	F	G	H
EWAD700BJYNN/Z+OTP EWAD750BJYNN/Q+OTP	Alluminio Rivestimento acrilico	6820	7070	1150	1245	1060	1135	890	845	360	385
EWAD700BJYNN/Z+OPTP EWAD750BJYNN/Q+OPTP	Tamponi in gomma	Tipo (q/ty)		786010-m (4 Pz.)				786010-h (2 Pz.)		786010-m (2 Pz.)	