



POIDS	·	MASSA	·	MASSA	·	KÜTLE
128 Kg						
VOLUME	·	VOLUME	·	VOLUME	·	HACİM
3,04 m <sup>3</sup>						

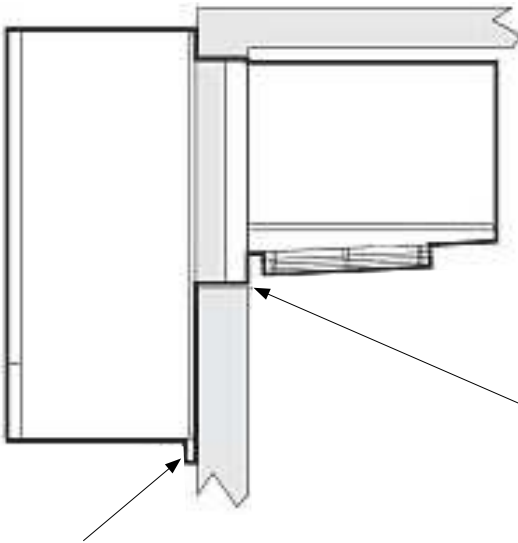

- Ecoulement eau de condensation Ø 10
- Condensaatafvoerleiding Ø 10
- Scarico acqua di condensa Ø 10
- Kondens drenaj hattı Ø 10

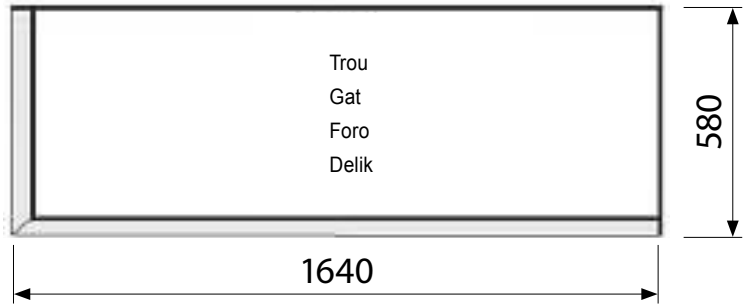

- Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l'Uniblock.
- Injecteer een siliconenaafdichting rond de gehele omtrek van de opening in het paneel.  
Doe dat aan de bovenzijde alvorens het Uniblock vast te zetten.
- Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampono.  
Sul lato superiore eseguire l'operazione prima del posizionamento.
- Paneldeki açıklığın tüm çevresine silikon sızdırmazlık maddesi enjekte edin.  
Üst tarafta bu işlemi Uniblock'u monte etmeden önce uygulayın.