


# FAQ100C

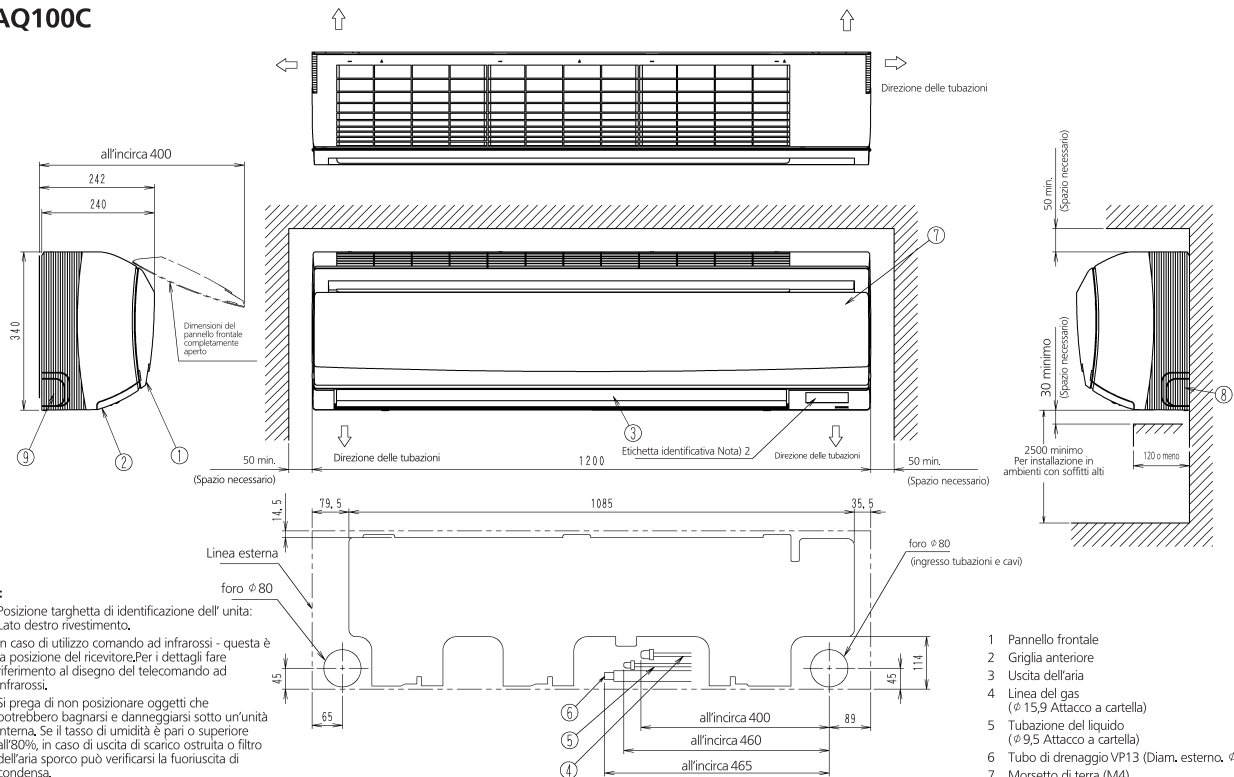

## Note:

- 1 Posizione targhetta di identificazione dell' unita: Lato destro rivestimento.
- 2 In caso di utilizzo comando ad infrarossi - questa è la posizione del ricevitore. Per i dettagli fare riferimento al disegno del telecomando ad infrarossi.
- 3 Si prega di non posizionare oggetti che potrebbero bagnarsi e danneggiarsi sotto un'unità interna. Se il tasso di umidità è pari o superiore all'80%, in caso di uscita di scarico ostruita o filtro dell'aria sporco può verificarsi la fuoriuscita di condensa.

- 1 Pannello frontale
- 2 Griglia anteriore
- 3 Uscita dell'aria
- 4 Linea del gas ( $\phi$  15,9 Attacco a cartella)
- 5 Tubazione del liquido ( $\phi$  9,5 Attacco a cartella)
- 6 Tubo di drenaggio VP13 (Diam. esterno.  $\phi$  18)
- 7 Morsetto di terra (M4)
- 8 Foro per attacco tubazioni lato destro
- 9 Foro per attacco tubazioni lato sinistro

Posizione di montaggio