
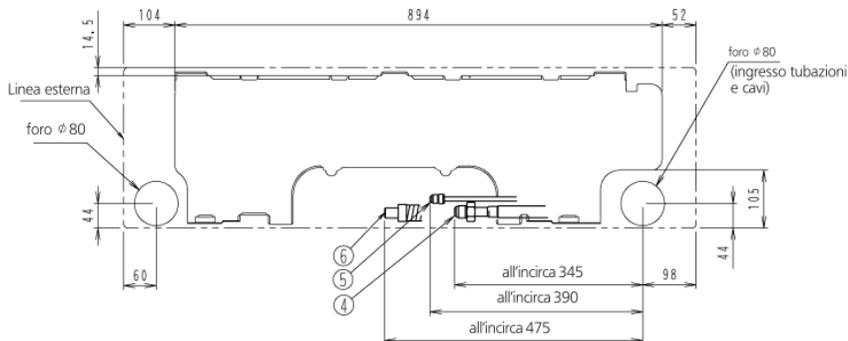
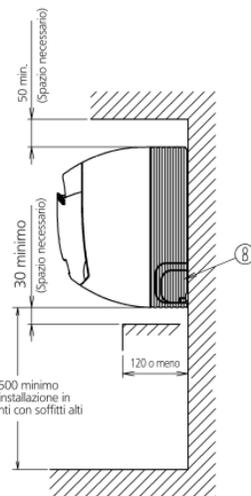
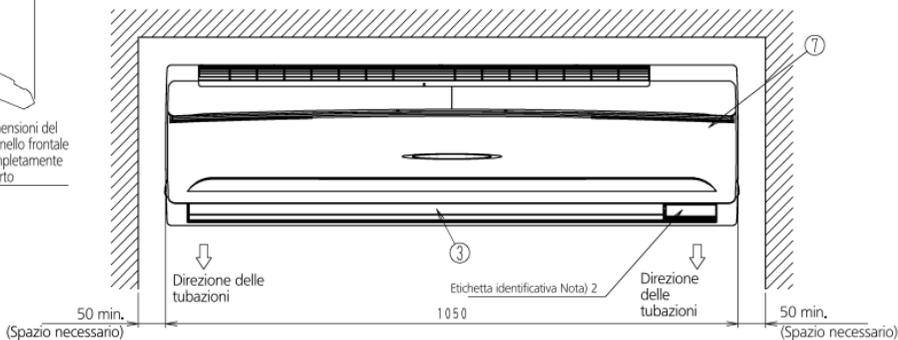
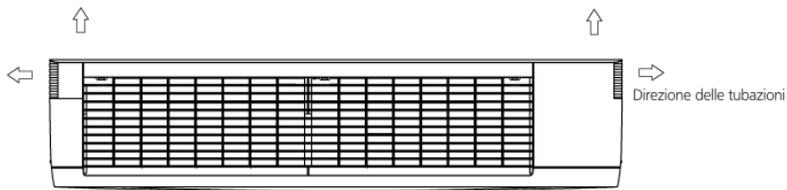


FAQ71C

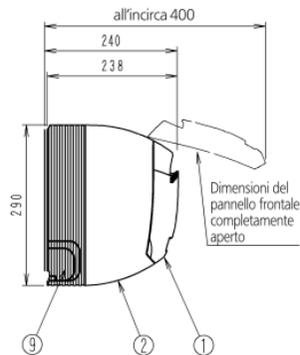

- 1 Pannello frontale
- 2 Griglia anteriore
- 3 Uscita dell'aria
- 4 Linea del gas ($\phi 15,9$ Attacco a cartella)
- 5 Tubazione del liquido ($\phi 9,5$ Attacco a cartella)
- 6 Tubo di drenaggio VP13 (Diarn. esterno, $\phi 18$)
- 7 Morsetto di terra (M4)
- 8 Foro per attacco tubazioni lato destro
- 9 Foro per attacco tubazioni lato sinistro

Posizione di montaggio

Note:

- 1 Posizione targhetta di identificazione dell'unità:
Lato destro rivestimento.
- 2 In caso di utilizzo comando ad infrarossi questa è la posizione del ricevitore Per i dettagli fare riferimento al disegno del telecomando ad infrarossi.
- 3 Si prega di non posizionare oggetti che potrebbero bagnarsi e danneggiarsi sotto un'unità interna. Se il tasso di umidità è pari o superiore all'80%, in caso di uscita di scarico ostruita o filtro dell'aria sporco può verificarsi la fuoriuscita di condensa.