


FAQ100C

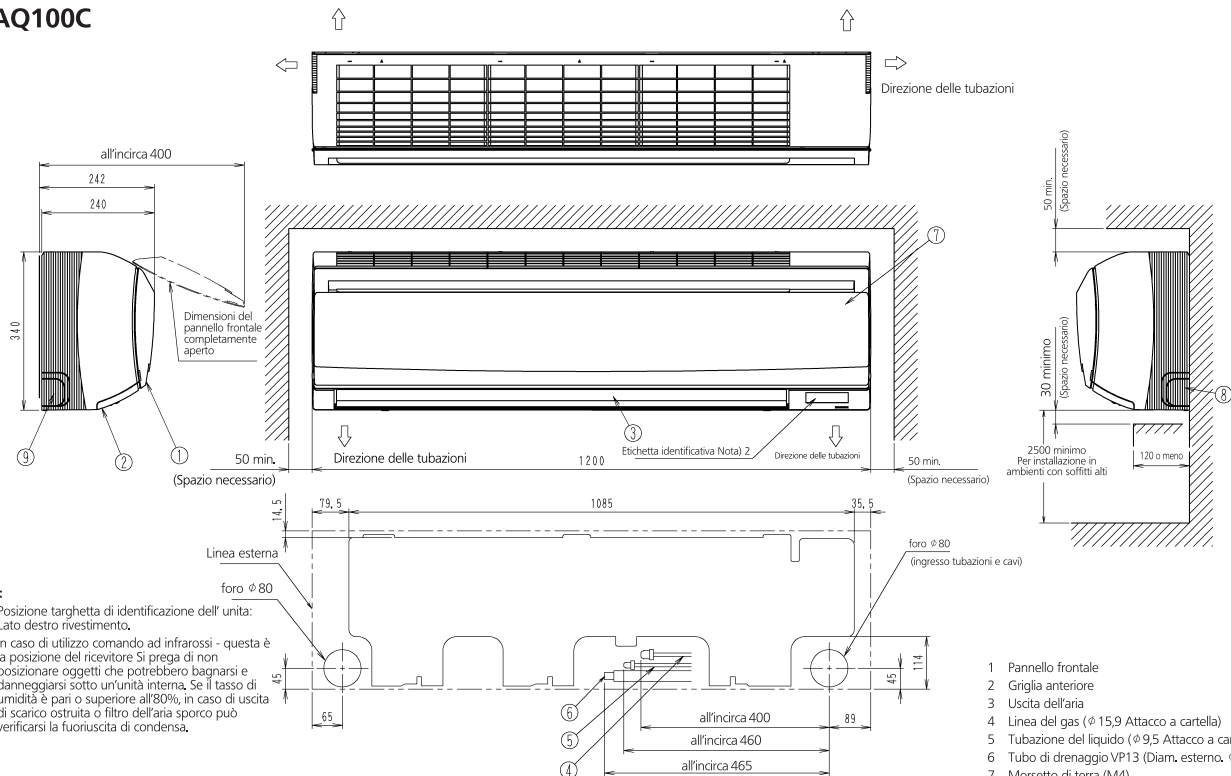

Note:

- 1 Posizione targhetta di identificazione dell' unità:
Lato destro rivestimento.
- 2 In caso di utilizzo comando ad infrarossi - questa è
la posizione del ricevitore. Si prega di non
posizionare oggetti che potrebbero bagnarsi e
danneggiarsi sotto un'unità interna. Se il tasso di
umidità è pari o superiore all'80%, in caso di uscita
di scarico ostruita o filtro dell'aria sporco può
verificarsi la fuoriuscita di condensa.

- 1 Pannello frontale
- 2 Griglia anteriore
- 3 Uscita dell'aria
- 4 Linea del gas (φ 15,9 Attacco a cartella)
- 5 Tubazione del liquido (φ 9,5 Attacco a cartella)
- 6 Tubo di drenaggio VP13 (Diarn. esterno, φ 18)
- 7 Morsetto di terra (M4)
- 8 Foro per attacco tubazioni lato destro
- 9 Foro per attacco tubazioni lato sinistro

Posizione di montaggio