



FVQ100-125-140C




Dettaglio B
(Entrambi i lati)

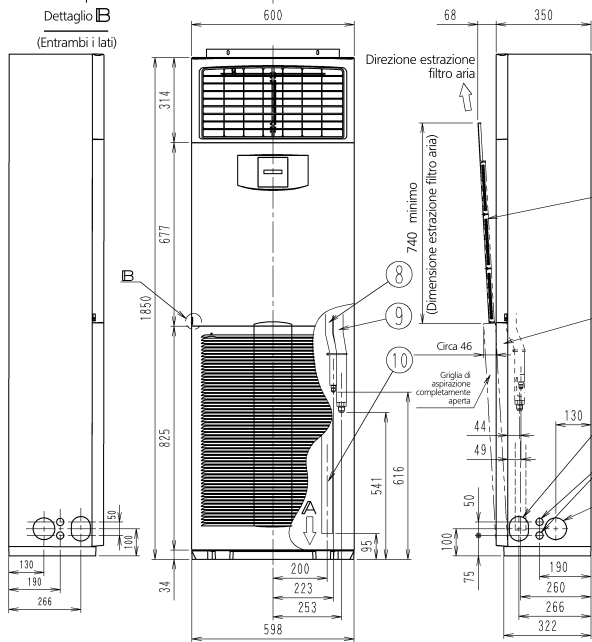

Questo modello deve essere fissato con il supporto come indicato di seguito. In caso di fissaggio sul lato inferiore

Affinchè sia resistente alle vibrazioni, montare sul lato inferiore e sul retro.

A Vista

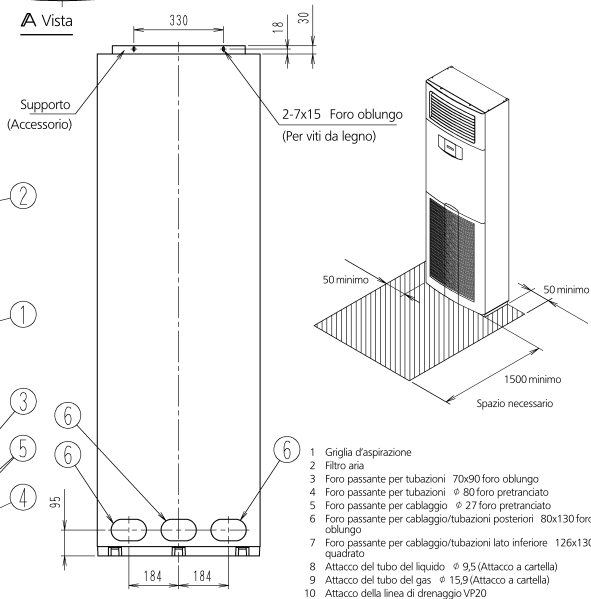

Nota 1. Posizione della targhetta adesiva del costruttore "S": Sulla superficie del coperchio del quadro elettrico all'interno della griglia di aspirazione.

- 1 Griglia d'aspirazione
- 2 Filtro aria
- 3 Foro passante per tubazioni ϕ 70x90 foro oblungo
- 4 Foro passante per tubazioni ϕ 80 foro pretranciato
- 5 Foro passante per cablaggio ϕ 27 foro pretranciato
- 6 Foro passante per cablaggio/tubazioni posteriori 80x130 foro oblungo
- 7 Foro passante per cablaggio/tubazioni lato inferiore 126x130 foro quadrato
- 8 Attacco del tubo del liquido ϕ 9,5 (Attacco a cartella)
- 9 Attacco del tubo del gas ϕ 15,9 (Attacco a cartella)
- 10 Attacco della linea di drenaggio VP20