
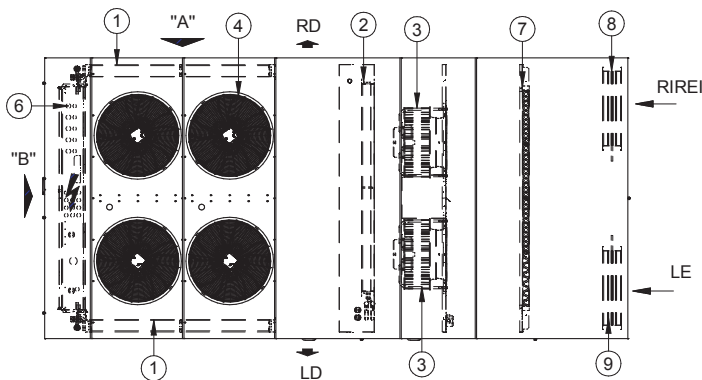
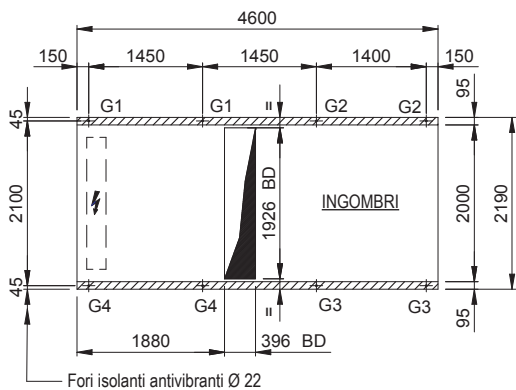
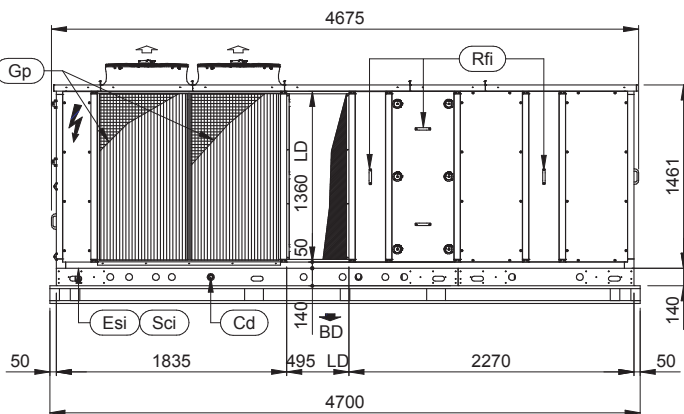
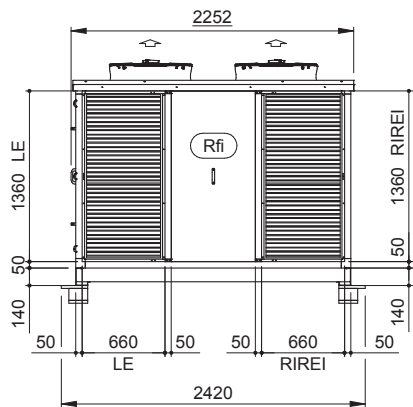
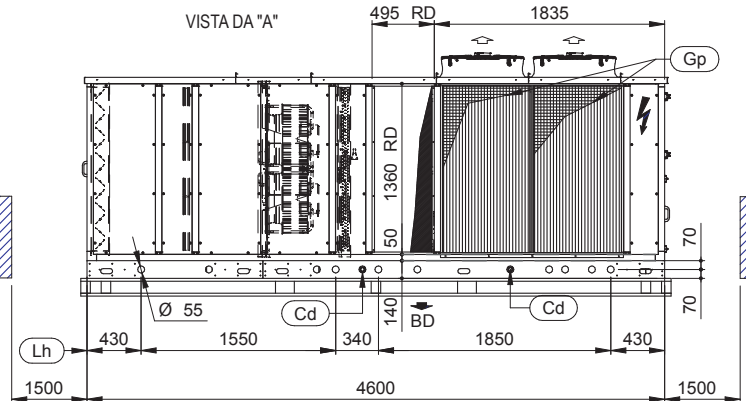


UATYQ65-75AFC2Y1

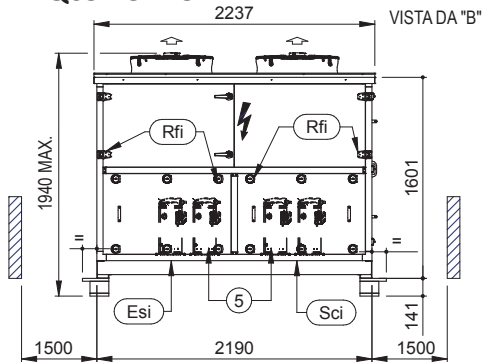

DENOMINAZIONE

- 1) Batteria di condensazione
- 2) Batteria evaporante
- 3) Ventilatore di mandata
- 4) Ventilatore di condensazione
- 5) Compressore
- 6) Quadro elettrico
- 7) Filtro aria EU4
- 8) Aspirazione serranda
- 9) Serranda aria esterna

Direzione aria di mandata

- BD=Mandata inferiore
- LD= Mandata sinistra
- RD=Mandata destra

Direzione aria di aspirazione

- LE=Aria esterna sinistra
- RIREI=Aspirazione destra

Gp	PROTEZIONI GRIGLIA	Lh	FORI DI SOLLEVAMENTO Ø 55		SPAZI LIBERI
Cd	SCARICO CONDENSA	Rfi	RIMUOVERE PER ISPEZIONE	Esi	INGRESSO ALIMENTAZIONE ELETTRICA
				Sci	INGRESSO CAVI SEGNALE

		[Kg]					
		PESO IN ORDINE DI MARCIA	G1	G2	G3	G4	CODICE ISOLAMENTO ANTIVIBRANTE
UATYQ65AFC2Y1	1698	254	143	163	289	UATYQAVM1	
UATYQ75AFC2Y1	1726	257	142	165	299		