
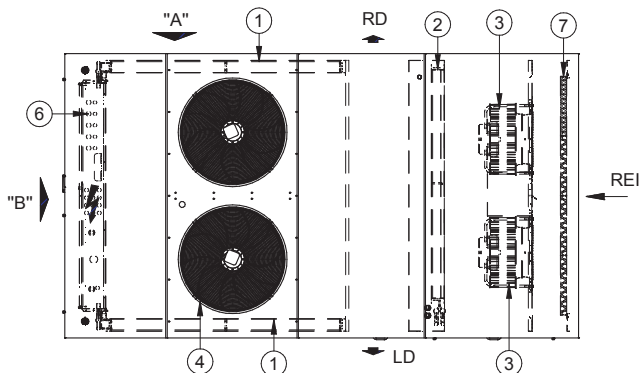
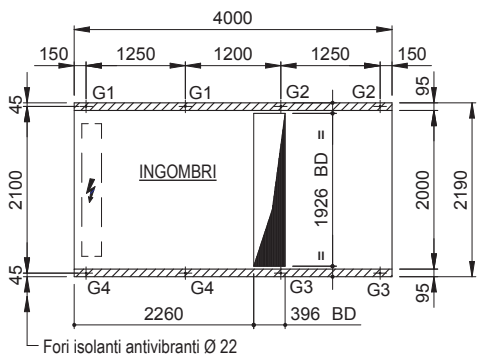
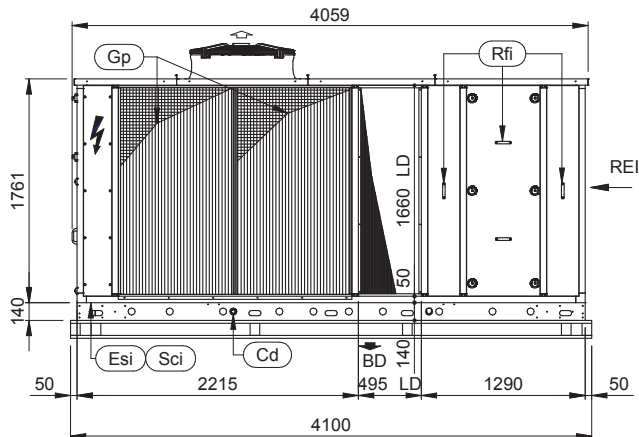
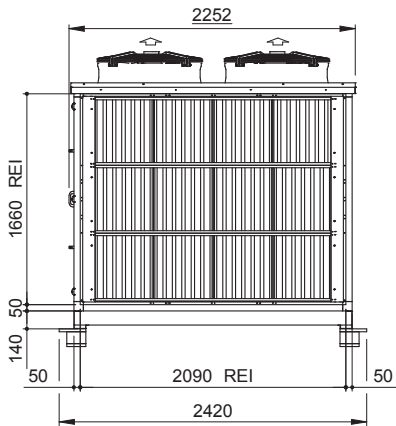
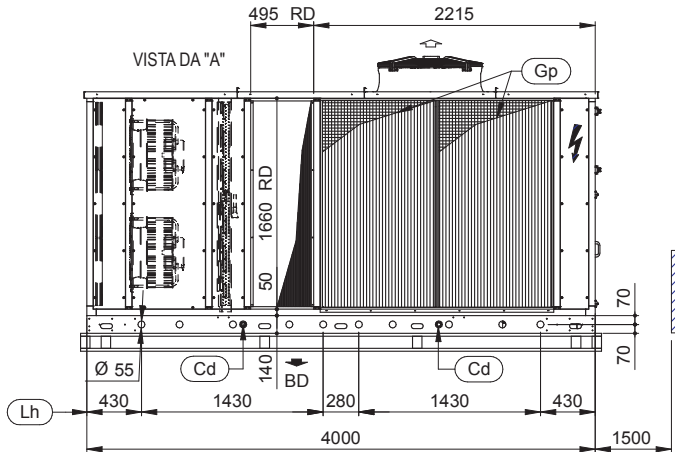


# UATYQ90-100-115ABAY1

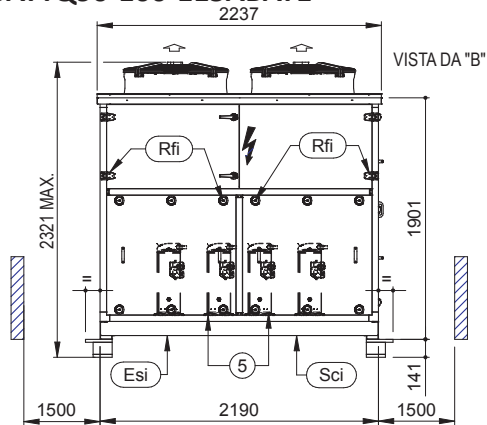

## DENOMINAZIONE

- 1) Batteria di condensazione
- 2) Batteria evaporante
- 3) Ventilatore di mandata
- 4) Ventilatore di condensazione
- 5) Compressore
- 6) Quadro elettrico
- 7) Filtro aria EU4

## Direzione aria di mandata

- BD=Mandata inferiore
- LD= Mandata sinistra
- RD=Mandata destra

## Direzione aria di aspirazione

- REI=Aspirazione posteriore

Gp	PROTEZIONI GRIGLIA	Lh	FORI DI SOLLEVAMENTO Ø 55		SPAZI LIBERI
Cd	SCARICO CONDENSA	Rfi	RIMUOVERE PER ISPEZIONE	Esi	INGRESSO ALIMENTAZIONE ELETTRICA
		Sci	INGRESSO CAVI SEGNALE		

		[Kg]				CODICE ISOLAMENTO ANTIVIBRANTE
PESO IN ORDINE DI MARCIA		G1	G2	G3	G4	
UATYQ90ABAY1	1738	250	175	183	261	UATYQAVM1
UATYQ100ABAY1	1742	251	174	183	263	
UATYQ115ABAY1	1794	264	173	182	278	