



ARXS25-35G

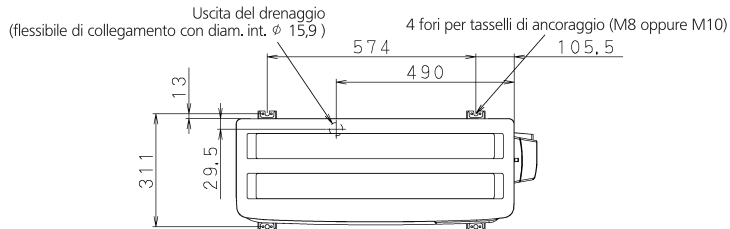


Spazio minimo per passaggio aria

Altezza della parete sul lato uscita aria = meno di 1200

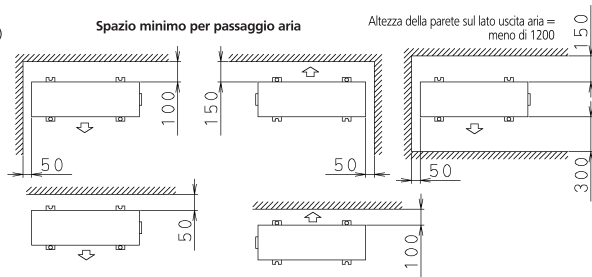

Maniglia

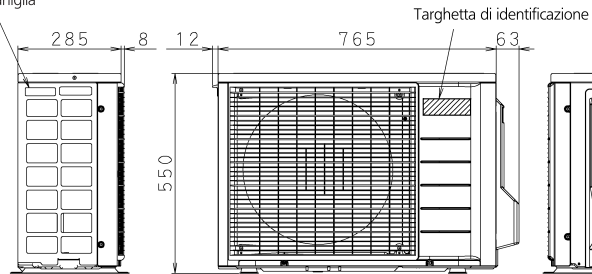

Targhetta del costruttore

Entrata dei cavi



Attacco di servizio

Valvola d'intercezione sulla linea del liquido (ϕ 6,4CuT)

Termistore temperatura esterna

In caso di rimozione del coperchio delle valvole di intercettazione

Valvola di intercettazione del gas (ϕ 9,5CuT)

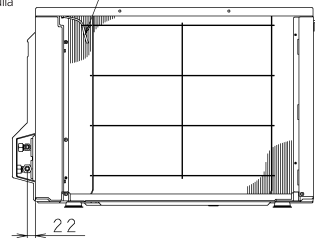

3D055546G