
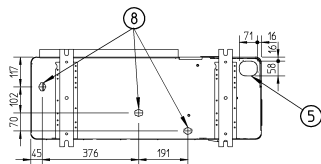
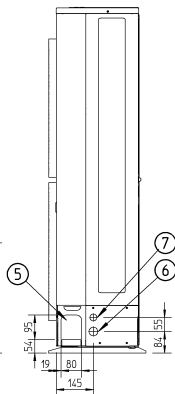
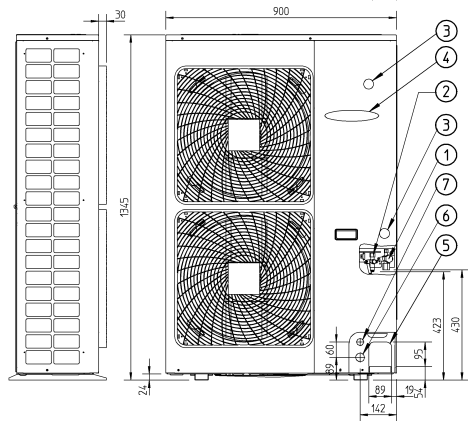


Fori per bulloni di  
fissaggio 4-M12

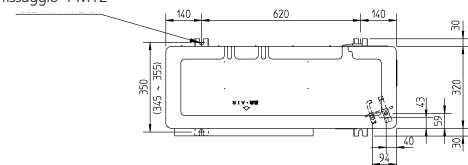

- 1 Attacco tubazione del gas  $\phi$  15,9 a cartella
- 2 Attacco tubazione del liquido  $\phi$  9,5 a cartella
- 3 Attacco di servizio (all'interno dell'unità) (2x)
- 4 Morsetto di terra M5 (nel quadro elettrico)
- 5 Ingresso tubazione refrigerante
- 6 Ingresso cavi alimentazione (foro  $\phi$  34)
- 7 Ingresso cavi di controllo (foro  $\phi$  27)
- 8 Uscita del drenaggio