




**B** Vista in direzione della freccia

• Spazio richiesto

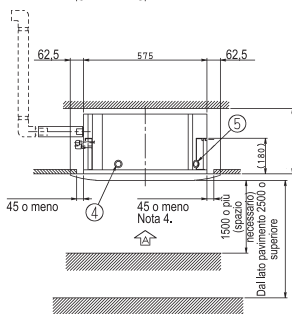

\* Chiudendo la griglia di mandata dell'aria, lo spazio minimo richiesto è di 200 mm o superiore.

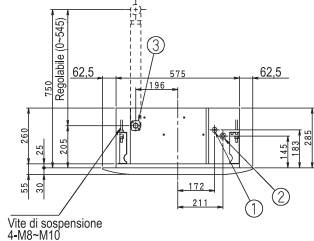

• Pannello decorativo

BYFQ60B8W1	Bianco Ral 9010
------------	-----------------

3D039005E

Pos.	Denominazione componente	Nota
1	Attacco tubazione liquido	Ø6,4 (attacco a cartella)
2	Attacco tubazione del gas	Ø12,7 (attacco a cartella)
3	Attacco tubazione di scarico	VP20 (D.E. Ø26)
4	Ingresso alimentazione	
5	Codice telecomando e collegamento cavi elettrici di comando	
6	Griglia mandata aria	
7	Griglia d'aspirazione	
8	Tubo di scarico (accessorio)	D.I. Ø25 (uscita)

**NOTE**

1. Posizione dell'etichetta del produttore  
Etichetta del produttore dell'unità interna: sulla bocca svasata all'interno della griglia di aspirazione  
Etichetta del produttore per il pannello decorativo: sul telaio interno, all'interno della griglia di aspirazione
2. Se il sistema è dotato di telecomando ad infrarossi, il ricevitore verrà installato in questa posizione; fare riferimento al disegno dettagliato del telecomando a infrarossi.
3. Se le condizioni di temperatura e umidità nel soffitto superano i 30°C con un'umidità relativa pari all'80%, oppure se viene canalizzata aria fresca all'interno del soffitto, oppure se l'unità funziona 24 ore su 24, sarà necessario un'ulteriore isolamento (polietilene o lana di vetro), spessore 100 mm o maggiore.
4. Anche se sono accettabili impianti con un'apertura massima fino a 660mm quadrati a soffitto, lasciare uno spazio di 45mm o inferiore tra l'unità principale e l'apertura del soffitto in modo da assicurare la sovrapposizione ai pannelli del soffitto.