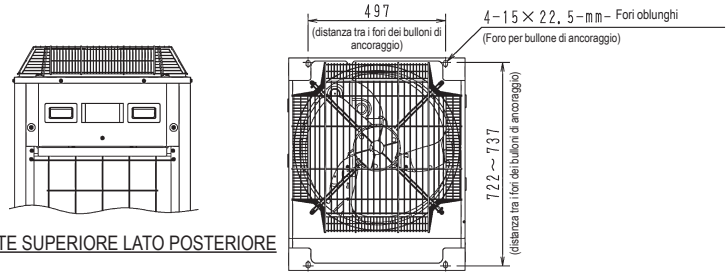

PARTE SUPERIORE LATO POSTERIORE

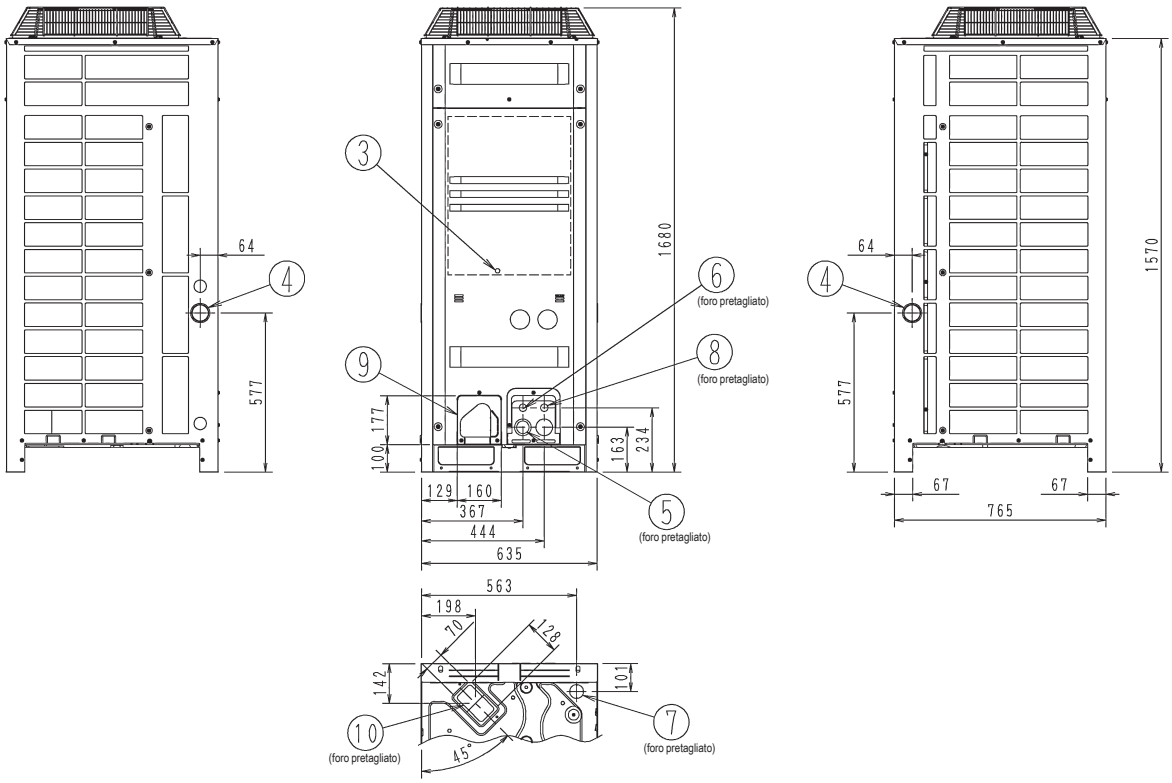

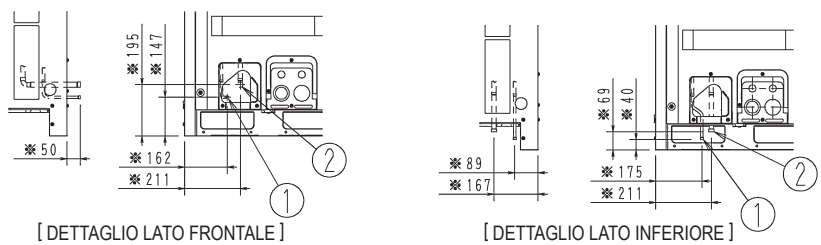

[DETTAGLIO LATO FRONTALE] [DETTAGLIO LATO INFERIORE]

N°	Nomi componenti	Note	N°	Nomi componenti	Note
1	Attacco liquido	ø 9,5 Attacco a saldare	3	Morsetto di terra	Interno del quadro elettrico (M8)
2	Attacco gas	Vedi nota 3.	4	Foro di ingresso cavo di alimentazione (laterale)	ø 62
			5	Foro di ingresso cavo di alimentazione (lato frontale)	ø 45
			6	Foro di ingresso cavo di alimentazione (lato frontale)	ø 27
			7	Foro di ingresso cavo di alimentazione (lato inferiore)	ø 50
			8	Foro di ingresso cavi (lato frontale)	ø 27
			9	Foro di ingresso tubazioni (lato frontale)	Vedi nota 2.
			10	Foro di ingresso tubi (lato inferiore)	Vedi nota 2.

NOTE

1. ※ mostra le dimensioni dopo il fissaggio dei tubi accessori.
2. Per il metodo di collegamento delle tubazioni (lato frontale e inferiore), vedere il manuale di installazione.
3. Linea gas
   Attacco a saldare ø 15,9 ··· RQYQ140PY1
   Attacco a saldare ø 19,1 ··· RQYQ180PY1