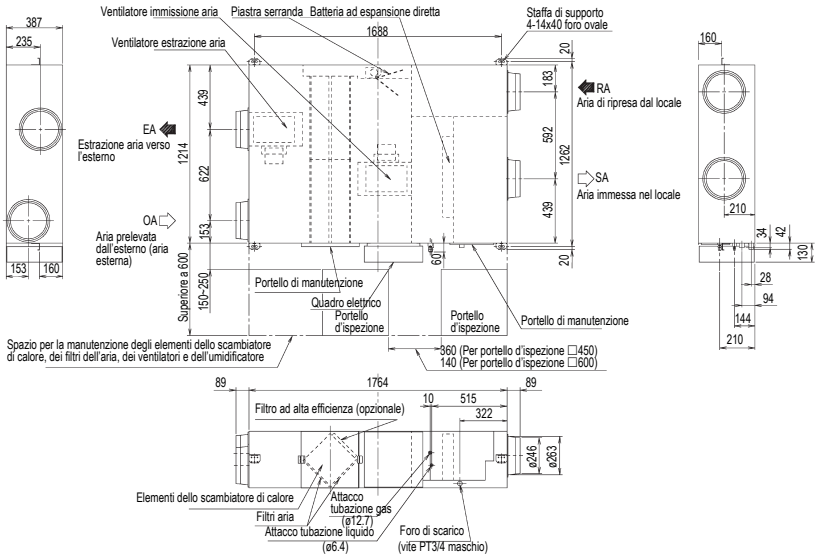

NOTES

1 Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
2 Predisporre due portelli d'ispezione (□450 o □600) sul lato manutenzione dei filtri e degli elementi.
3 Il filtro ad alta efficienza (opzionale) può essere applicato alla superficie SA degli elementi dello scambiatore di calore.