




Guida di riferimento per l'installatore

## Climatizzatore per interni Daikin

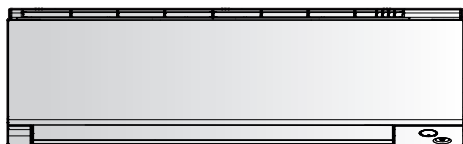

# Sommarior

|          |                                                                                                                         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Informazioni sulla documentazione</b>                                                                                | <b>4</b>  |
| 1.1      | Informazioni su questo documento.....                                                                                   | 4         |
| 1.2      | Significato delle avvertenze e dei simboli.....                                                                         | 5         |
| <b>2</b> | <b>Precauzioni generali di sicurezza</b>                                                                                | <b>7</b>  |
| 2.1      | Per l'installatore .....                                                                                                | 7         |
| 2.1.1    | Informazioni generali.....                                                                                              | 7         |
| 2.1.2    | Luogo d'installazione .....                                                                                             | 8         |
| 2.1.3    | Refrigerante — in caso di R410A o R32 .....                                                                             | 11        |
| 2.1.4    | Circuiti elettrici.....                                                                                                 | 13        |
| <b>3</b> | <b>Istruzioni di sicurezza specifiche per l'installatore</b>                                                            | <b>16</b> |
| <b>4</b> | <b>Informazioni relative all'involucro</b>                                                                              | <b>18</b> |
| 4.1      | Unità interna.....                                                                                                      | 18        |
| 4.1.1    | Per disimballare l'unità interna .....                                                                                  | 18        |
| 4.1.2    | Rimozione degli accessori dall'unità interna .....                                                                      | 18        |
| <b>5</b> | <b>Informazioni sull'unità</b>                                                                                          | <b>20</b> |
| 5.1      | Layout del sistema.....                                                                                                 | 20        |
| 5.2      | Intervallo di funzionamento.....                                                                                        | 20        |
| 5.3      | Informazioni sulla rete LAN wireless.....                                                                               | 21        |
| 5.3.1    | Precauzioni per l'uso della rete LAN wireless .....                                                                     | 21        |
| 5.3.2    | Parametri base.....                                                                                                     | 22        |
| 5.3.3    | Configurazione della rete LAN wireless.....                                                                             | 22        |
| <b>6</b> | <b>Installazione dell'unità</b>                                                                                         | <b>23</b> |
| 6.1      | Preparazione del luogo di installazione .....                                                                           | 23        |
| 6.1.1    | Requisiti del luogo d'installazione per l'unità interna .....                                                           | 23        |
| 6.2      | Apertura dell'unità .....                                                                                               | 25        |
| 6.2.1    | Rimozione del pannello anteriore .....                                                                                  | 25        |
| 6.2.2    | Apertura del coperchio di servizio.....                                                                                 | 25        |
| 6.2.3    | Rimozione della griglia anteriore.....                                                                                  | 25        |
| 6.2.4    | Rimozione del coperchio della scatola dei collegamenti elettrici .....                                                  | 26        |
| 6.3      | Montaggio dell'unità interna .....                                                                                      | 27        |
| 6.3.1    | Installazione della piastra di montaggio.....                                                                           | 27        |
| 6.3.2    | Praticare un foro nella parete .....                                                                                    | 28        |
| 6.3.3    | Rimozione del coperchio della porta del tubo.....                                                                       | 29        |
| 6.4      | Collegamento delle tubazioni di scarico .....                                                                           | 29        |
| 6.4.1    | Linee guida generali.....                                                                                               | 29        |
| 6.4.2    | Collegamento delle tubazioni sul lato destro, sul lato posteriore destro o sul lato inferiore destro.....               | 30        |
| 6.4.3    | Collegamento delle tubazioni sul lato sinistro, sul lato posteriore sinistro o sul lato inferiore sinistro.....         | 31        |
| 6.4.4    | Verifica dell'assenza di perdite d'acqua .....                                                                          | 32        |
| <b>7</b> | <b>Installazione delle tubazioni</b>                                                                                    | <b>33</b> |
| 7.1      | Preparazione delle tubazioni del refrigerante.....                                                                      | 33        |
| 7.1.1    | Requisiti delle tubazioni del refrigerante.....                                                                         | 33        |
| 7.1.2    | Isolante per le tubazioni del refrigerante.....                                                                         | 34        |
| 7.2      | Collegamento della tubazione del refrigerante.....                                                                      | 34        |
| 7.2.1    | Informazioni sul collegamento delle tubazioni del refrigerante .....                                                    | 34        |
| 7.2.2    | Precauzioni per il collegamento delle tubazioni del refrigerante.....                                                   | 35        |
| 7.2.3    | Linea guida per il collegamento delle tubazioni del refrigerante .....                                                  | 36        |
| 7.2.4    | Linee guida per curvare i tubi .....                                                                                    | 36        |
| 7.2.5    | Per svasare l'estremità dei tubi .....                                                                                  | 37        |
| 7.2.6    | Collegamento delle tubazioni del refrigerante all'unità interna .....                                                   | 37        |
| 7.2.7    | Per verificare la presenza di perdite dai giunti delle tubazioni del refrigerante dopo la carica del refrigerante ..... | 38        |
| <b>8</b> | <b>Installazione dei componenti elettrici</b>                                                                           | <b>39</b> |
| 8.1      | Note relative al collegamento del cablaggio elettrico.....                                                              | 39        |
| 8.1.1    | Precauzioni da osservare quando si collega il cablaggio elettrico.....                                                  | 39        |
| 8.1.2    | Linee guida da osservare quando si collega il cablaggio elettrico.....                                                  | 40        |
| 8.1.3    | Specifiche dei componenti di cablaggio standard .....                                                                   | 42        |
| 8.2      | Collegamento del cablaggio elettrico all'unità interna.....                                                             | 42        |
| 8.3      | Collegamento di accessori opzionali (interfaccia utente cablata, interfaccia utente centrale, ecc.).....                | 44        |
| <b>9</b> | <b>Finitura dell'installazione dell'unità interna</b>                                                                   | <b>45</b> |

|           |                                                                                                                |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9.1       | Isolamento della tubazione di drenaggio, della tubazione del refrigerante e del cavo di interconnessione ..... | 45        |
| 9.2       | Passaggio dei tubi attraverso il foro della parete .....                                                       | 45        |
| 9.3       | Fissaggio dell'unità sulla piastra di montaggio .....                                                          | 46        |
| 9.4       | Chiusura dell'unità.....                                                                                       | 46        |
| 9.4.1     | Reinstallazione della griglia anteriore .....                                                                  | 46        |
| 9.4.2     | Chiusura del coperchio di servizio.....                                                                        | 47        |
| 9.4.3     | Reinstallazione del pannello anteriore.....                                                                    | 47        |
| <b>10</b> | <b>Configurazione</b>                                                                                          | <b>48</b> |
| 10.1      | Per impostare un canale diverso del ricevitore del segnale a infrarossi dell'unità interna.....                | 48        |
| <b>11</b> | <b>Messa in esercizio</b>                                                                                      | <b>50</b> |
| 11.1      | Panoramica: Messa in funzione .....                                                                            | 50        |
| 11.2      | Elenco di controllo prima della messa in esercizio.....                                                        | 50        |
| 11.3      | Per eseguire una prova di funzionamento .....                                                                  | 51        |
| 11.3.1    | Esecuzione di una prova di funzionamento con il sistema di comando a distanza wireless .....                   | 51        |
| <b>12</b> | <b>Consegna all'utilizzatore</b>                                                                               | <b>52</b> |
| <b>13</b> | <b>Risoluzione dei problemi</b>                                                                                | <b>53</b> |
| 13.1      | Risoluzione dei problemi in base ai codici di malfunzionamento .....                                           | 53        |
| <b>14</b> | <b>Smaltimento</b>                                                                                             | <b>55</b> |
| <b>15</b> | <b>Dati tecnici</b>                                                                                            | <b>56</b> |
| 15.1      | Schema dell'impianto elettrico .....                                                                           | 56        |
| 15.1.1    | Legenda dello schema elettrico unificato .....                                                                 | 56        |
| <b>16</b> | <b>Glossario</b>                                                                                               | <b>59</b> |

# 1 Informazioni sulla documentazione

## 1.1 Informazioni su questo documento



### AVVERTENZA

Assicurarsi che l'installazione, la manutenzione, la riparazione e i materiali utilizzati siano conformi alle istruzioni di Daikin (compresi tutti i documenti elencati in "Documentazione") e alla legge vigente applicabile e che tali operazioni siano svolte esclusivamente da personale qualificato. In Europa e nelle aree in cui si applica lo standard IEC, lo standard applicabile è EN/IEC 60335-2-40.



### INFORMAZIONE

Assicurarsi che l'utilizzatore sia in possesso della documentazione stampata e chiedergli di conservarla per consultazioni future.

### Destinatari

Installatori autorizzati



### INFORMAZIONE

Quest'apparecchiatura è destinata ad essere utilizzata da utenti esperti o addestrati in officine, reparti dell'industria leggera e aziende agricole, oppure è destinata all'uso commerciale e domestico da parte di privati.

### Serie di documenti

Questo documento fa parte di una serie di documenti. La serie completa è composta da:

- **Precauzioni generali per la sicurezza:**
  - Istruzioni per la sicurezza DA LEGGERE prima dell'installazione
  - Formato: cartaceo (nella confezione dell'unità esterna)
- **Manuale di installazione dell'unità interna:**
  - Istruzioni di installazione
  - Formato: cartaceo (nella confezione dell'unità esterna)
- **Guida di riferimento per l'installatore:**
  - Preparazione dell'installazione, buone prassi, dati di riferimento...
  - Formato: file digitali disponibili su <https://www.daikin.eu>. Utilizzare la funzione di ricerca 🔍 per trovare il proprio modello.

L'ultima revisione della documentazione fornita è pubblicata sul sito web regionale di Daikin ed è disponibile presso il proprio rivenditore.

Leggere il codice QR in basso per consultare la documentazione completa e ottenere maggiori informazioni sul prodotto dal sito web di Daikin.



Le istruzioni originali sono scritte in inglese. I manuali in tutte le altre lingue rappresentano traduzioni delle istruzioni originali.

**Dati tecnici ingegneristici**

- Un **sottoinsieme** dei dati tecnici più recenti è disponibile sul sito web regionale Daikin (accessibile al pubblico).
- L'**insieme completo** dei dati tecnici più recenti è disponibile in Daikin Business Portal (è richiesta l'autenticazione).

## 1.2 Significato delle avvertenze e dei simboli

**PERICOLO**

Indica una situazione che provoca il decesso o lesioni gravi.

**PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE**

Indica una situazione che potrebbe provocare la scossa elettrica.

**PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI/SCOTTATURE**

Indica una situazione che potrebbe provocare ustioni/scottature a causa delle temperature estremamente alte o basse.

**PERICOLO: RISCHIO DI ESPLOSIONE**

Indica una situazione che potrebbe dare luogo ad un'esplosione.

**AVVERTENZA**

Indica una situazione che potrebbe provocare il decesso o lesioni gravi.

**ATTENZIONE: MATERIALE INFIAMMABILE****A2L ATTENZIONE: MATERIALE LEGGERMENTE INFIAMMABILE**

Il refrigerante all'interno di questa unità è leggermente infiammabile.

**ATTENZIONE**

Indica una situazione che potrebbe provocare lesioni lievi o moderate.

**AVVISO**

Indica una situazione che potrebbe provocare danni all'apparecchiatura o danni materiali.

**INFORMAZIONE**

Indica suggerimenti utili o informazioni aggiuntive.

Simboli usati nell'unità:

| Simbolo | Spiegazione                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Prima dell'installazione, leggere il Manuale d'installazione e d'uso e il foglio di istruzioni per i collegamenti. |

| Simbolo                                                                           | Spiegazione                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Prima di eseguire gli interventi di manutenzione e assistenza, leggere il manuale di manutenzione.                       |
|  | Per maggiori informazioni, vedere la guida di riferimento dell'installatore e utente.                                    |
|  | L'unità contiene parti in rotazione. Prestare attenzione durante gli interventi di manutenzione e assistenza sull'unità. |

Simboli usati nella documentazione:

| Simbolo                                                                           | Spiegazione                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Indica il titolo della figura o fa riferimento ad essa.<br><b>Esempio:</b> "▲ Titolo Figura 1–3" significa "Figura 3 nel capitolo 1".      |
|  | Indicata il titolo della tabella o fa riferimento ad essa.<br><b>Esempio:</b> "■ Titolo Tabella 1–3" significa "Tabella 3 nel capitolo 1". |

## 2 Precauzioni generali di sicurezza

### 2.1 Per l'installatore

#### 2.1.1 Informazioni generali

In caso di DUBBI su come installare o usare l'unità, contattare il proprio rivenditore.



#### PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI/SCOTTATURE

- NON toccare la tubazione del refrigerante, le tubazioni idrauliche o i componenti interni durante e immediatamente dopo il funzionamento. Questi potrebbero essere troppo caldi o troppo freddi. Lasciare loro il tempo di tornare alla normale temperatura. Qualora fosse **INDISPENSABILE** toccare questi componenti, indossare i guanti di protezione.
- NON toccare direttamente il refrigerante fuoriuscito accidentalmente.



#### AVVERTENZA

L'installazione o il montaggio impropri dell'apparecchio o dei relativi accessori potrebbero dar luogo a scosse elettriche, cortocircuiti, perdite, incendi oppure altri danni all'apparecchio. Utilizzare **SOLO** accessori, apparecchiature opzionali e parti di ricambio prodotti o approvati da Daikin, se non diversamente specificato.



#### AVVERTENZA

Assicurarsi che l'installazione, il collaudo e i materiali applicati siano conformi alla legislazione applicabile (oltre alle istruzioni descritte nella documentazione Daikin).



#### AVVERTENZA

Lacerare e gettare via i sacchetti degli imballaggi di plastica, in modo che nessuno, **IN PARTICOLARE** i bambini, li possa utilizzare per giocare. **Conseguenze possibili:** soffocamento.



#### AVVERTENZA

Prevedere misure adeguate per impedire che l'unità possa essere usata come riparo da piccoli animali. I piccoli animali che dovessero entrare in contatto con le parti elettriche possono causare malfunzionamenti, fumo o incendi.



#### ATTENZIONE

Indossare un equipaggiamento personale di protezione adeguato (guanti di protezione, occhiali di sicurezza,...) durante i lavori di installazione, manutenzione o riparazione del sistema.



#### ATTENZIONE

NON toccare la presa d'aria o le alette di alluminio dell'unità.



#### ATTENZIONE

- NON posizionare oggetti o apparecchiature sulla parte superiore dell'unità.
- NON sedersi, non arrampicarsi né sostare in piedi sopra l'unità.

Secondo la legislazione applicabile, potrebbe essere necessario fornire un registro insieme al prodotto, contenente almeno: le informazioni sulla manutenzione, sui lavori di riparazione, i risultati delle prove, i periodi di stand-by,...

Inoltre, DOVRANNO essere tenute a disposizione almeno le seguenti informazioni, in un luogo accessibile presso il prodotto:

- Istruzioni per l'arresto del sistema in caso di emergenza
- Nome e indirizzo della stazione dei Vigili del Fuoco, della Polizia e dell'ospedale
- Nome, indirizzo e numeri telefonici sia diurni che notturni per chiamare l'assistenza

In Europa, la norma EN378 offre le necessarie istruzioni per redigere questo registro.

### 2.1.2 Luogo d'installazione

- Prevedere uno spazio intorno all'unità sufficiente per gli interventi di riparazione e la circolazione dell'aria.
- Assicurarsi che il sito di installazione possa sopportare il peso e le vibrazioni dell'unità.
- Assicurarsi che l'area sia ben ventilata. NON ostruire nessuna apertura di ventilazione.
- Verificare che l'unità sia in piano.

NON installare l'unità in luoghi in cui siano presenti le condizioni seguenti:

- In atmosfere potenzialmente esplosive.
- In presenza di macchine che emettono onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche potrebbero interferire con il sistema di controllo, causando malfunzionamenti delle apparecchiature.
- In luoghi in cui esiste il rischio d'incendio dovuto alla perdita di gas infiammabili (esempio: diluenti o benzina), fibre di carbonio, polvere incendiabile.
- In luoghi in cui si producono gas corrosivi (esempio: gas di acido solforico). La corrosione delle tubazioni di rame o delle parti saldate può causare perdite di refrigerante.
- Nei bagni.

### Istruzioni per le apparecchiature che utilizzano il refrigerante R32



A2L

#### ATTENZIONE: MATERIALE LEGGERMENTE INFIAMMABILE

Il refrigerante all'interno di questa unità è leggermente infiammabile.



#### AVVERTENZA

- NON perforare né bruciare i componenti del ciclo del refrigerante.
- NON utilizzare materiali per la pulizia o mezzi per accelerare il processo di sbrinamento diversi da quelli consigliati dal produttore.
- Prestare attenzione al fatto che il refrigerante all'interno del sistema è inodore.



#### AVVERTENZA

L'apparecchiatura deve essere conservata in maniera tale da evitare danni meccanici e in una stanza ben aerata, senza fonti di accensione in funzionamento continuo (esempio: fiamme libere, apparecchiature a gas in funzione o riscaldatori elettrici in funzione) e delle dimensioni specificate di seguito.

**AVVERTENZA**

Assicurarsi che l'installazione, la manutenzione e la riparazione siano eseguite in conformità alle istruzioni di Daikin e alle legge vigente (ad esempio la normativa nazionale sul gas) e che siano svolte **ESCLUSIVAMENTE** da personale autorizzato.

**AVVERTENZA**

- Adottare le dovute precauzioni per evitare vibrazioni o impulsi eccessivi nelle tubature del refrigerante.
- Proteggere il più possibile i dispositivi di protezione, le tubazioni e i raccordi dagli effetti ambientali avversi.
- Prevedere spazio per l'espansione e la contrazione delle tubazioni lunghe.
- Progettare e installare le tubazioni nei sistemi di refrigerazione in modo da ridurre al minimo eventuali shock idraulici che danneggiano il sistema.
- Montare le apparecchiature interne e i tubi in modo sicuro, proteggendole dalla rottura accidentale in caso di spostamento di mobilio o attività di ristrutturazione.

**AVVERTENZA**

Se uno o più locali sono collegati all'unità tramite un sistema di condotti, verificare che:

- non ci siano fonti di accensione in funzionamento (ad esempio fiamme libere, apparecchiature a gas in funzione o riscaldatori elettrici in funzione) nel caso in cui la superficie del pavimento sia inferiore alla superficie del pavimento minima A (m<sup>2</sup>);
- nei condotti non siano installati dispositivi ausiliari che potrebbero rivelarsi potenziali fonti di accensione (ad esempio superfici surriscaldate che superano la temperatura di 700°C e dispositivi elettrici di commutazione);
- nei condotti siano utilizzati solo dispositivi ausiliari approvati dal costruttore;
- l'ingresso E l'uscita dell'aria siano collegati direttamente allo stesso ambiente tramite condotti. **NON** utilizzare spazi quali i controsoffitti come condotto per l'ingresso o l'uscita dell'aria.

**ATTENZIONE**

**NON** utilizzare potenziali fonti di accensione per la ricerca o il rilevamento di eventuali perdite di refrigerante.

**AVVISO**

- **NON** riutilizzare i giunti e le guarnizioni in rame già usati in precedenza.
- I giunti realizzati in fase di installazione tra le parti dell'impianto del refrigerante devono essere accessibili per la manutenzione.

**Requisiti dello spazio di installazione****AVVERTENZA**

Se le apparecchiature contengono refrigerante R32, la superficie del pavimento della stanza in cui esse sono installate, utilizzate e conservate **DEVE** essere maggiore della superficie del pavimento minima definita nella seguente tabella A (m<sup>2</sup>). Ciò è valido per:

- Unità interne **senza** un sensore per le perdite di refrigerante; nel caso di unità interne **con** un sensore per le perdite di refrigerante, consultare il manuale di installazione
- Unità esterne installate o conservate in ambienti interni (ad esempio, giardino d'inverno, garage, sala macchine)



AVVISO

- Le tubature devono essere montate saldamente e protette dai danni fisici.
- Mantenere al minimo l'installazione delle tubature.

Per determinare la superficie del pavimento minima

- 1 Determinare il carico di refrigerante totale nel sistema (= carico di refrigerante alla fabbrica ❶ + ❷ quantità di refrigerante aggiuntiva caricata).

Contains fluorinated greenhouse gases

R32

GWP: xxx

❶ =  kg

❷ =  kg

❶ + ❷ =  kg

$\frac{GWP \times kg}{1000} =$   tCO<sub>2</sub>eq

- 2 Determinare quale grafico o tabella utilizzare.
- Per le unità interne: L'unità è montata a soffitto, montata a parete o collocata sul pavimento?
  - Per le unità esterne installate o conservate in ambienti interni, ciò dipende dall'altezza di installazione:

| Se l'altezza dell'installazione è... | Allora utilizzare il grafico o la tabella per... |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <1,8 m                               | Unità collocate sul pavimento                    |
| 1,8≤x<2,2 m                          | Unità a muro                                     |
| ≥2,2 m                               | Unità montate a soffitto                         |

- 3 Utilizzare il grafico o la tabella per determinare la superficie del pavimento minima.



| Ceiling-mounted unit <sup>(a)</sup> |                       | Wall-mounted unit <sup>(b)</sup> |                       | Floor-standing unit <sup>(c)</sup> |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| m (kg)                              | A <sub>min</sub> (m²) | m (kg)                           | A <sub>min</sub> (m²) | m (kg)                             | A <sub>min</sub> (m²) |
| ≤1.842                              | —                     | ≤1.842                           | —                     | ≤1.842                             | —                     |
| 1.843                               | 3.64                  | 1.843                            | 4.45                  | 1.843                              | 28.9                  |
| 2.0                                 | 3.95                  | 2.0                              | 4.83                  | 2.0                                | 34.0                  |
| 2.2                                 | 4.34                  | 2.2                              | 5.31                  | 2.2                                | 41.2                  |
| 2.4                                 | 4.74                  | 2.4                              | 5.79                  | 2.4                                | 49.0                  |
| 2.6                                 | 5.13                  | 2.6                              | 6.39                  | 2.6                                | 57.5                  |
| 2.8                                 | 5.53                  | 2.8                              | 7.41                  | 2.8                                | 66.7                  |
| 3.0                                 | 5.92                  | 3.0                              | 8.51                  | 3.0                                | 76.6                  |
| 3.2                                 | 6.48                  | 3.2                              | 9.68                  | 3.2                                | 87.2                  |
| 3.4                                 | 7.32                  | 3.4                              | 10.9                  | 3.4                                | 98.4                  |
| 3.6                                 | 8.20                  | 3.6                              | 12.3                  | 3.6                                | 110                   |
| 3.8                                 | 9.14                  | 3.8                              | 13.7                  | 3.8                                | 123                   |
| 4.0                                 | 10.1                  | 4.0                              | 15.1                  | 4.0                                | 136                   |
| 4.2                                 | 11.2                  | 4.2                              | 16.7                  | 4.2                                | 150                   |
| 4.4                                 | 12.3                  | 4.4                              | 18.3                  | 4.4                                | 165                   |
| 4.6                                 | 13.4                  | 4.6                              | 20.0                  | 4.6                                | 180                   |
| 4.8                                 | 14.6                  | 4.8                              | 21.8                  | 4.8                                | 196                   |
| 5.0                                 | 15.8                  | 5.0                              | 23.6                  | 5.0                                | 213                   |
| 5.2                                 | 17.1                  | 5.2                              | 25.6                  | 5.2                                | 230                   |
| 5.4                                 | 18.5                  | 5.4                              | 27.6                  | 5.4                                | 248                   |
| 5.6                                 | 19.9                  | 5.6                              | 29.7                  | 5.6                                | 267                   |
| 5.8                                 | 21.3                  | 5.8                              | 31.8                  | 5.8                                | 286                   |
| 6.0                                 | 22.8                  | 6.0                              | 34.0                  | 6.0                                | 306                   |
| 6.2                                 | 24.3                  | 6.2                              | 36.4                  | 6.2                                | 327                   |
| 6.4                                 | 25.9                  | 6.4                              | 38.7                  | 6.4                                | 349                   |
| 6.6                                 | 27.6                  | 6.6                              | 41.2                  | 6.6                                | 371                   |
| 6.8                                 | 29.3                  | 6.8                              | 43.7                  | 6.8                                | 394                   |
| 7.0                                 | 31.0                  | 7.0                              | 46.3                  | 7.0                                | 417                   |
| 7.2                                 | 32.8                  | 7.2                              | 49.0                  | 7.2                                | 441                   |
| 7.4                                 | 34.7                  | 7.4                              | 51.8                  | 7.4                                | 466                   |
| 7.6                                 | 36.6                  | 7.6                              | 54.6                  | 7.6                                | 492                   |
| 7.8                                 | 38.5                  | 7.8                              | 57.5                  | 7.8                                | 518                   |
| 8                                   | 40.5                  | 8                                | 60.5                  | 8                                  | 545                   |
| 8.2                                 | 42.6                  | 8.2                              | 63.6                  | 8.2                                | 572                   |
| 8.4                                 | 44.7                  | 8.4                              | 66.7                  | 8.4                                | 601                   |
| 8.6                                 | 46.8                  | 8.6                              | 69.9                  | 8.6                                | 629                   |
| 8.8                                 | 49.0                  | 8.8                              | 73.2                  | 8.8                                | 659                   |
| 9                                   | 51.3                  | 9                                | 76.6                  | 9                                  | 689                   |
| 9.2                                 | 53.6                  | 9.2                              | 80.0                  | 9.2                                | 720                   |
| 9.4                                 | 55.9                  | 9.4                              | 83.6                  | 9.4                                | 752                   |
| 9.55                                | 57.7                  | 9.55                             | 86.2                  | 9.55                               | 776                   |

- m** Carico di refrigerante totale nel sistema  
**A<sub>min</sub>** Superficie del pavimento minima  
**(a)** Ceiling-mounted unit (= unità montata a soffitto)  
**(b)** Wall-mounted unit (= unità montata a parete)  
**(c)** Floor-standing unit (= unità collocata sul pavimento)

### 2.1.3 Refrigerante — in caso di R410A o R32

Se applicabile. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di installazione o la guida di riferimento dell'installatore relativi al proprio impianto.



#### PERICOLO: RISCHIO DI ESPLOSIONE

**Svuotamento – Perdita di refrigerante.** Se si desidera svuotare il sistema ed è presente una perdita nel circuito del refrigerante:

- NON utilizzare la funzione di svuotamento automatico dell'unità, con cui è possibile raccogliere tutto il refrigerante dal sistema nell'unità esterna.  
**Conseguenze possibili:** Auto combustione ed esplosione del compressore a causa dell'aria in ingresso nel compressore in funzione.
- Utilizzare un sistema di recupero separato in modo che il compressore dell'unità NON debba entrare in funzione



#### AVVERTENZA

Durante le prove, non pressurizzare MAI il prodotto con pressioni superiori a quelle massime consentite (come indicato sulla targhetta di identificazione dell'unità).



### AVVERTENZA

Prendere sufficienti precauzioni in caso di perdita di refrigerante. In presenza di perdite di gas refrigerante, ventilare immediatamente l'area. Rischi possibili:

- Concentrazioni eccessive di refrigerante in un ambiente chiuso possono causare la riduzione dell'ossigeno nell'ambiente.
- Nel caso il gas refrigerante entri in contatto con fiamme libere, potrebbero prodursi gas tossici.



### AVVERTENZA

Recuperare SEMPRE il refrigerante. NON disperderlo direttamente nell'ambiente. Utilizzare una pompa a vuoto per svuotare l'impianto.



### AVVERTENZA

Accertarsi che non vi sia ossigeno nel sistema. Il refrigerante può essere caricato SOLO dopo aver effettuato la prova di tenuta e l'essiccazione sotto vuoto.

**Conseguenze possibili:** autocombustione ed esplosione del compressore provocate dall'aria che entra nel compressore in funzione.



### AVVISO

- Per evitare il guasto del compressore, NON superare la quantità di refrigerante specificata per la carica.
- Se si deve aprire il sistema del refrigerante, quest'ultimo DEVE essere trattato secondo la legislazione vigente.



### AVVISO

Accertarsi che l'installazione delle tubazioni del refrigerante siano conformi con la legislazione pertinente. In Europa, la normativa applicabile è la EN378.



### AVVISO

Accertarsi che le tubazioni e le connessioni dell'installazione NOT siano soggette a tensioni.



### AVVISO

Dopo che sono state collegate tutte le tubazioni, assicurarsi che non vi siano perdite di gas. Usare l'azoto per verificare l'eventuale presenza di perdite di gas.

- Qualora fosse necessaria una ricarica, consultare la targhetta informativa o l'etichetta per il rabbocco del refrigerante dell'unità. Sono riportati il tipo di refrigerante e la quantità necessaria.
- A seconda che l'unità contenga o meno una carica di fabbrica di refrigerante, potrebbe essere necessario rabboccare del refrigerante aggiuntivo in funzione della lunghezza totale e dei diametri delle tubazioni.
- Utilizzare ESCLUSIVAMENTE attrezzi adatti per il tipo di refrigerante utilizzato nel sistema, per assicurare la resistenza alla pressione e per impedire l'ingresso di materiali estranei nel sistema.
- Caricare il refrigerante liquido nel modo seguente:

| Se                                                                                                                                                                                   | Allora                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| È presente un tubo che funge da sifone (vale a dire che la bombola è contrassegnata dalla scritta "Liquid filling siphon attached" (Sifone di riempimento del liquido in dotazione)) | Effettuare la carica mantenendo la bombola in posizione eretta.<br>    |
| NON è presente un tubo che funge da sifone                                                                                                                                           | Effettuare la carica mantenendo la bombola in posizione capovolta.<br> |

- Aprire le bombole del refrigerante lentamente.
- Caricare il refrigerante nello stato liquido. L'aggiunta di refrigerante in forma gassosa può prevenire il normale funzionamento.

**ATTENZIONE**

Una volta completata la procedura di carica del refrigerante, o in caso di pausa, chiudere immediatamente la valvola del serbatoio del refrigerante. Se NON si dovesse chiudere immediatamente la valvola, la pressione residua potrebbe caricare una quantità aggiuntiva di refrigerante. **Conseguenze possibili:** Errata quantità di refrigerante.

## 2.1.4 Circuiti elettrici

**PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE**

- Portare su DISATTIVATO tutta l'alimentazione elettrica prima di rimuovere il coperchio del quadro elettrico, prima di collegare cavi elettrici o di toccare parti elettriche.
- Scollegare l'alimentazione elettrica per più di 10 minuti e misurare la tensione ai terminali dei condensatori del circuito principale o dei componenti elettrici prima di intervenire. La tensione DEVE essere minore di 50 V CC prima che sia possibile toccare i componenti elettrici. Per quanto riguarda l'ubicazione dei terminali, vedere lo schema elettrico.
- NON toccare i componenti elettrici con le mani bagnate.
- NON lasciare l'unità incustodita se è stato rimosso il coperchio di servizio.

**AVVERTENZA**

Se NON è già stato installato alla fabbrica, sarà NECESSARIO installare nel cablaggio fisso un interruttore generale o altri mezzi per la sconnessione, aventi una separazione dei contatti per tutti i poli, che provveda alla completa sconnessione nella condizione di sovratensione categoria III.



### AVVERTENZA

- Utilizzare SOLO fili di rame.
- Assicurarsi che il cablaggio di campo sia conforme alle normative nazionali in materia di cablaggio.
- I collegamenti elettrici in loco DEVONO essere eseguiti conformemente allo schema elettrico fornito insieme al prodotto.
- NON stringere MAI assieme i fasci di cavi ed assicurarsi che questi NON entrino in contatto con tubazioni e bordi taglienti. Assicurarsi che sui collegamenti dei terminali non gravi alcuna pressione esterna.
- Non dimenticare di installare il cablaggio di messa a terra. NON effettuare la messa a terra dell'unità tramite tubi accessori, uno scaricatore di sovratensione o la messa a terra del telefono. Una messa a terra incompleta può provocare scosse elettriche.
- Accertarsi che venga usata un circuito d'alimentazione dedicato. NON alimentare MAI l'apparecchio attraverso una sorgente di alimentazione elettrica alla quale sono collegate anche altre utenze.
- Accertarsi di installare i fusibili o gli interruttori magnetotermici richiesti.
- Non dimenticare di installare un interruttore di dispersione a terra. La mancata osservanza di tale norma può provocare scosse elettriche o incendi.
- Durante l'installazione dell'interruttore di dispersione a terra, accertarsi della sua compatibilità con l'inverter (resistente ai disturbi elettrici ad alta frequenza), per evitare inutili aperture dell'interruttore di dispersione a terra.



### AVVERTENZA

- Dopo aver completato i collegamenti elettrici, accertarsi che ogni componente elettrico e terminale all'interno del quadro elettrico siano saldamente connessi.
- Assicurarsi che tutti i coperchi siano stati chiusi prima di avviare l'unità.



### ATTENZIONE

- Quando si collega il cavo di alimentazione: effettuare il collegamento a terra prima di stabilire i collegamenti della corrente.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione: scollegare i collegamenti della corrente prima di separare il collegamento di messa a terra.
- La lunghezza dei conduttori tra la distensione dell'alimentazione e la morsettiera DEVE essere tale da consentire la tesatura dei cavi della corrente prima del cavo di messa a terra, nel caso in cui l'alimentazione venga staccata dalla distensione.

**AVVISO**

Precauzioni per la posa del cablaggio di alimentazione:



- NON collegare cablaggi di spessori differenti alla morsettiera di alimentazione (un allentamento del cablaggio di alimentazione potrebbe causare un calore anormale).
- Se si collegano cablaggi aventi lo stesso spessore, procedere come illustrato nella figura sopra.
- Per il cablaggio, utilizzare il filo di alimentazione designato e collegarlo saldamente, quindi fissarlo per evitare che sulla morsettiera venga esercitata una pressione esterna.
- Utilizzare un cacciavite appropriato per serrare le viti dei terminali. Se la lama del cacciavite è troppo piccola, si danneggerà la testa delle viti e diventerà impossibile serrarle correttamente.
- Serrando eccessivamente le viti, si possono rompere i terminali.

Installare i cavi di alimentazione ad una distanza di almeno 1 metro da televisori o radio, per prevenire le interferenze. A seconda del tipo di onde radio, la distanza di 1 metro potrebbe NON essere sufficiente.

**AVVISO**

Valido SOLO in presenza di alimentazione elettrica trifase e di compressore dotato di metodo di avviamento ATTIVATO/DISATTIVATO.

Se esiste la possibilità di fase invertita dopo un black-out momentaneo e l'alimentazione passa da ATTIVATO a DISATTIVATO e viceversa mentre il prodotto è in funzione, attaccare localmente un circuito di protezione da fase invertita. Facendo funzionare il prodotto in fase invertita, il compressore ed altre parti potrebbero danneggiarsi.

## 3 Istruzioni di sicurezza specifiche per l'installatore

Rispettare sempre le seguenti istruzioni e norme di sicurezza.

**Installazione dell'unità (vedere "6 Installazione dell'unità" [▶ 23])**



### AVVERTENZA

L'installazione va eseguita da un installatore, la scelta dei materiali e l'installazione devono rispettare la legislazione applicabile. In Europa, la normativa applicabile è la EN378.



### AVVERTENZA

L'apparecchiatura deve essere conservata in maniera tale da evitare danni meccanici e in una stanza ben aerata, senza fonti di accensione in funzionamento continuo (ad esempio fiamme libere, apparecchiature a gas in funzione o riscaldatori elettrici in funzione). Le dimensioni del locale devono corrispondere a quelle specificate nella sezione Precauzioni generali per la sicurezza.



### ATTENZIONE

Per le pareti contenenti un telaio metallico o una tavola metallica, usare un tubo incassato nella parete e una copertura per il foro passante al fine di impedire il rischio di surriscaldamento, scosse elettriche o incendi.

**Installazione delle tubazioni (vedere "7 Installazione delle tubazioni" [▶ 33])**



A2L

### ATTENZIONE: MATERIALE LEGGERMENTE INFIAMMABILE

Il refrigerante all'interno di questa unità è leggermente infiammabile.



### ATTENZIONE

Tubazioni e giunti di un sistema Split devono essere realizzati con giunti permanenti se si trovano all'interno di uno spazio occupato, fatta eccezione per i giunti che collegano direttamente le tubazioni alle unità interne.



### PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI/SCOTTATURE



### ATTENZIONE

- Una svasatura incompleta può causare perdite di gas refrigerante.
- NON riutilizzare i tubi con vecchie svasature. Usare delle nuove svasature per prevenire le perdite di gas refrigerante.
- Usare i dadi svasati che sono inclusi nell'unità. L'uso di dadi svasati diversi può causare la perdita di gas refrigerante.

**Impianto elettrico (vedere "8 Installazione dei componenti elettrici" [▶ 39])**



### PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE



#### AVVERTENZA

Per i cavi di alimentazione utilizzare SEMPRE cavi a più trefoli.



#### AVVERTENZA

- Tutti i cablaggi DEVONO essere eseguiti da un elettricista autorizzato e DEVONO essere conformi alle normative nazionali sugli impianti elettrici.
- Eseguire i collegamenti elettrici con il cablaggio fisso.
- Tutti i componenti reperiti in loco e tutti i collegamenti elettrici effettuati DEVONO essere conformi alle leggi applicabili.



#### AVVERTENZA

- Se la fase N dell'alimentazione elettrica manca o non è corretta, l'apparecchiatura si potrebbe guastare.
- Determinazione della messa a terra adeguata. NON effettuare la messa a terra dell'unità tramite tubi accessori, uno scaricatore di sovratensione o la messa a terra del telefono. Una messa a terra incompleta può provocare scosse elettriche.
- Installare i fusibili o gli interruttori di dispersione a terra necessari.
- Assicurare il cablaggio elettrico con delle fascette in modo tale che i cavi NON entrino in contatto con spigoli vivi o le tubazioni, in particolare sul lato alta pressione.
- NON usare fili nastrati, cavi di prolunga o connessioni da un sistema a stella. Essi possono provocare surriscaldamento, scosse elettriche o incendi.
- NON installare un condensatore per l'anticipo di fase, poiché questa unità è dotata di un inverter. Un condensatore per l'anticipo di fase ridurrà le prestazioni e potrebbe provocare incidenti.



#### AVVERTENZA

Utilizzare un interruttore che scolga tutti i poli con una distanza dei contatti di almeno 3 mm che provveda alla completa disconnessione nella condizione di sovratensione di categoria III.



#### AVVERTENZA

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, DEVE essere sostituito dal costruttore, dal suo rappresentante o da persone in possesso di una qualifica simile, per evitare ogni rischio.



#### AVVERTENZA

NON collegare l'alimentazione elettrica all'unità interna. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.



#### AVVERTENZA

- NON usare componenti elettrici acquistati localmente all'interno del prodotto.
- NON prelevare l'alimentazione elettrica per la pompa di scarico ecc. dalla morsettiera. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.



#### AVVERTENZA

Tenere il cablaggio di interconnessione lontano dai tubi di rame senza isolamento termico in quanto tali tubi si surriscaldano.

## 4 Informazioni relative all'involucro

Tenere presente quanto segue:

- Alla consegna, l'unità DEVE essere controllata per verificare l'eventuale presenza di danni e la completezza. Eventuali danni o parti mancanti DEVONO essere segnalati immediatamente all'agente addetto ai reclami del trasportatore.
- Per evitare danni durante il trasporto, portare l'unità ancora imballata il più vicino possibile al luogo d'installazione definitivo.
- Preparare anticipatamente il percorso lungo il quale si intende trasportare l'unità nella posizione di installazione finale.
- Quando si maneggia l'unità, tenere conto di quanto segue:



Fragile. Trattare l'unità con cura.



Tenere l'unità in posizione verticale per evitare danni.


### 4.1 Unità interna



#### INFORMAZIONE

Le figure che seguono sono solo un esempio e potrebbero NON corrispondere del tutto al layout di sistema in questione.


#### 4.1.1 Per disimballare l'unità interna

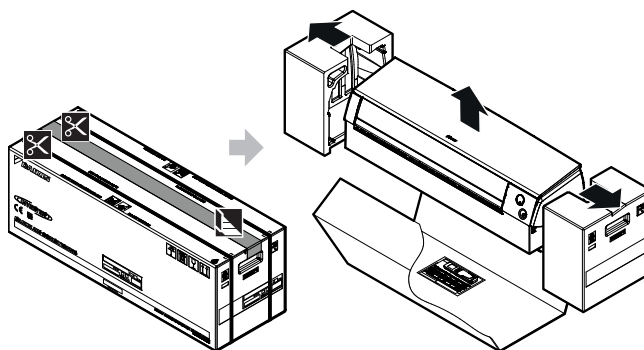

#### 4.1.2 Rimozione degli accessori dall'unità interna

##### 1 Rimuovere:

- il sacchetto degli accessori posto sul fondo della confezione;
- la piastra di montaggio fissata al retro dell'unità interna;
- l'adesivo SSID di ricambio posizionato sulla griglia anteriore.

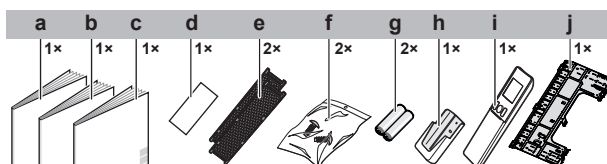

- a Manuale d'installazione
- b Manuale d'uso
- c Precauzioni generali per la sicurezza
- d Adesivo SSID di ricambio
- e Filtro deodorante al titanio rivestito di apatite e filtro antiallergico in argento
- f Vite di fissaggio dell'unità interna (M4×12L). Vedere ["9.3 Fissaggio dell'unità sulla piastra di montaggio"](#) [▶ 46].

- g** Batteria a secco AAA.LR03 (alcalina) per il sistema di comando a distanza wireless
- h** Supporto per sistema di comando a distanza wireless (interfaccia utente)
- i** Sistema di comando a distanza wireless (interfaccia utente)
- j** Piastra di montaggio

- **Adesivo SSID di ricambio.** NON gettare via l'adesivo di ricambio. Tenerlo in un luogo sicuro qualora sia necessario utilizzarlo in futuro (ad esempio, in caso di sostituzione della griglia anteriore, applicarlo alla nuova griglia anteriore).

# 5 Informazioni sull'unità


 **A2L**

**ATTENZIONE: MATERIALE LEGGERMENTE INFIAMMABILE**  
Il refrigerante all'interno di questa unità è leggermente infiammabile.

## 5.1 Layout del sistema

 **INFORMAZIONE**

Le figure che seguono sono solo un esempio e potrebbero NON corrispondere del tutto al layout di sistema in questione.

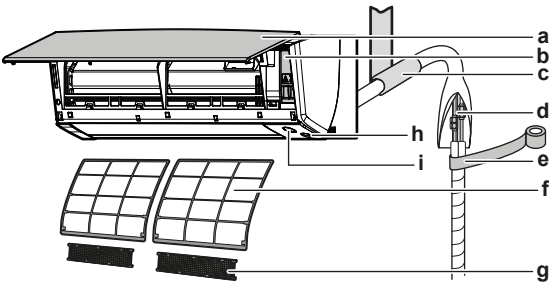

- a Pannello frontale
- b Coperchio di servizio
- c Chiudere lo spazio vuoto nel foro per i tubi con dello stucco
- d Tubazioni del refrigerante, tubo flessibile di drenaggio e cavo di interconnessione
- e Nastro isolante
- f Filtri dell'aria
- g Filtro deodorante al titanio rivestito di apatite e filtro antiparticolato in argento (filtro agli ioni di argento)
- h Sensore Intelligent Eye
- i Daikin Eye

## 5.2 Intervallo di funzionamento

Per un funzionamento sicuro ed efficiente, utilizzare il sistema all'interno dei seguenti intervalli di temperatura e umidità.

| In combinazione con unità esterna RZAG |                                                     |                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|                                        | Raffreddamento e deumidificazione <sup>(a)(b)</sup> | Riscaldamento <sup>(a)</sup> |
| Temperatura esterna                    | −20~52°C DB                                         | −20~24°C DB<br>−21~18°C WB   |
| Temperatura interna                    | 17~38°C DB<br>12~28°C WB                            | 10~27°C DB                   |
| Umidità interna                        | ≤80% <sup>(b)</sup>                                 | —                            |

<sup>(a)</sup> Un dispositivo di sicurezza potrebbe arrestare il funzionamento del sistema quando l'unità supera il proprio intervallo di funzionamento.

<sup>(b)</sup> Potrebbero verificarsi condensa e gocciolamento dell'acqua quando l'unità supera il proprio intervallo di funzionamento.

| In combinazione con unità esterne: RXM71, 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM |                                                     |                              |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                  | Raffreddamento e deumidificazione <sup>(a)(b)</sup> | Riscaldamento <sup>(a)</sup> |
| Temperatura esterna                                              | −10~46°C DB                                         | −15~24°C DB<br>−15~18°C WB   |
| Temperatura interna                                              | 18~32°C DB<br>14~23°C WB                            | 10~30°C DB                   |
| Umidità interna                                                  | ≤80% <sup>(a)</sup>                                 | —                            |

<sup>(a)</sup> Un dispositivo di sicurezza potrebbe arrestare il funzionamento del sistema quando l'unità supera il proprio intervallo di funzionamento.

<sup>(b)</sup> Potrebbero verificarsi condensa e gocciolamento dell'acqua quando l'unità supera il proprio intervallo di funzionamento.

| In combinazione con altre unità esterne |                                                     |                              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|                                         | Raffreddamento e deumidificazione <sup>(a)(b)</sup> | Riscaldamento <sup>(a)</sup> |
| Temperatura esterna                     | −10~50°C DB                                         | −20~24°C DB<br>−21~18°C WB   |
| Temperatura interna                     | 18~32°C DB<br>14~23°C WB                            | 10~30°C DB                   |
| Umidità interna                         | ≤80% <sup>(b)</sup>                                 | —                            |

<sup>(a)</sup> Un dispositivo di sicurezza potrebbe arrestare il funzionamento del sistema quando l'unità supera il proprio intervallo di funzionamento.

<sup>(b)</sup> Potrebbero verificarsi condensa e gocciolamento dell'acqua quando l'unità supera il proprio intervallo di funzionamento.

## 5.3 Informazioni sulla rete LAN wireless

Per le specifiche dettagliate, le istruzioni di installazione, i metodi di impostazione, le FAQ, la dichiarazione di conformità e l'ultima versione del presente manuale, visitare [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).



### INFORMAZIONE: Dichiarazione di conformità

- Daikin Industries Czech Republic s.r.o. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio all'interno dell'unità è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.
- Questa unità è considerata come un'apparecchiatura combinata secondo la definizione della Direttiva 2014/53/UE.

### 5.3.1 Precauzioni per l'uso della rete LAN wireless

NON utilizzare vicino a:

- **Apparecchiature mediche.** Ad es. persone che utilizzano defibrillatori o pacemaker cardiaci. Questo prodotto potrebbe causare interferenze elettromagnetiche.

- **Apparecchiature a controllo automatico.** Ad es. porte automatiche o apparecchiature antincendio. Questo prodotto può causare un comportamento difettoso dell'apparecchiatura.
- **Forno a microonde.** Potrebbe influenzare le comunicazioni LAN wireless.

### 5.3.2 Parametri base

| Cosa                        | Valore                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Intervallo di frequenza     | 2400 MHz~2483,5 MHz                        |
| Protocollo radio            | IEEE 802.11b/g/n                           |
| Canale di frequenza radio   | 1~13                                       |
| Potenza di uscita           | 13 dBm                                     |
| Potenza irradiata effettiva | 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n) |
| Alimentazione               | CC 14 V / 100 mA                           |

### 5.3.3 Configurazione della rete LAN wireless

Il cliente ha la responsabilità di fornire:

- Smartphone o tablet con versione minima supportata di Android o iOS, specificata in [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com)
- Linea Internet e dispositivo di comunicazione come modem, router, ecc.
- Punto di accesso LAN Wireless.
- Applicazione gratuita ONECTA installata.

#### Per installare l'app ONECTA

- 1 Accedere a Google Play (per i dispositivi Android) o all'App Store (per i dispositivi iOS) e cercare "ONECTA".
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate per installare l'app ONECTA.


**INFORMAZIONE**

Fare la scansione del codice QR per scaricare e installare la app ONECTA sul proprio cellulare o tablet:



## 6 Installazione dell'unità



### AVVERTENZA

L'installazione va eseguita da un installatore, la scelta dei materiali e l'installazione devono rispettare la legislazione applicabile. In Europa, la normativa applicabile è la EN378.

### In questo capitolo

|       |                                                                                                                  |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.1   | Preparazione del luogo di installazione .....                                                                    | 23 |
| 6.1.1 | Requisiti del luogo d'installazione per l'unità interna .....                                                    | 23 |
| 6.2   | Apertura dell'unità .....                                                                                        | 25 |
| 6.2.1 | Rimozione del pannello anteriore .....                                                                           | 25 |
| 6.2.2 | Apertura del coperchio di servizio .....                                                                         | 25 |
| 6.2.3 | Rimozione della griglia anteriore .....                                                                          | 25 |
| 6.2.4 | Rimozione del coperchio della scatola dei collegamenti elettrici .....                                           | 26 |
| 6.3   | Montaggio dell'unità interna .....                                                                               | 27 |
| 6.3.1 | Installazione della piastra di montaggio .....                                                                   | 27 |
| 6.3.2 | Praticare un foro nella parete .....                                                                             | 28 |
| 6.3.3 | Rimozione del coperchio della porta del tubo .....                                                               | 29 |
| 6.4   | Collegamento delle tubazioni di scarico .....                                                                    | 29 |
| 6.4.1 | Linee guida generali .....                                                                                       | 29 |
| 6.4.2 | Collegamento delle tubazioni sul lato destro, sul lato posteriore destro o sul lato inferiore destro .....       | 30 |
| 6.4.3 | Collegamento delle tubazioni sul lato sinistro, sul lato posteriore sinistro o sul lato inferiore sinistro ..... | 31 |
| 6.4.4 | Verifica dell'assenza di perdite d'acqua .....                                                                   | 32 |

### 6.1 Preparazione del luogo di installazione



### AVVERTENZA

L'apparecchiatura deve essere conservata in maniera tale da evitare danni meccanici e in una stanza ben aerata, senza fonti di accensione in funzionamento continuo (ad esempio fiamme libere, apparecchiature a gas in funzione o riscaldatori elettrici in funzione). Le dimensioni del locale devono corrispondere a quelle specificate nella sezione Precauzioni generali per la sicurezza.

Scegliere un luogo d'installazione con spazio a sufficienza per trasportare l'unità dentro e fuori da questo.

NON installare l'unità in luoghi che vengono utilizzati spesso come luoghi di lavoro. In caso di lavori di costruzione (ad es. molatura) in cui si genera una grande quantità di polvere, l'unità DEVE essere coperta.

#### 6.1.1 Requisiti del luogo d'installazione per l'unità interna



### INFORMAZIONE

Leggere anche le precauzioni e i requisiti nelle "2 Precauzioni generali di sicurezza" [► 7].



### INFORMAZIONE

Il livello di pressione sonora è inferiore a 70 dBA.

- **Flusso dell'aria.** Assicurarsi che il flusso dell'aria non sia ostacolato.
- **Drenaggio.** Assicurarsi che l'acqua della condensa possa essere evacuata adeguatamente.

- **Isolamento dalla parete.** Se le condizioni di temperatura della parete superano i 30°C e l'umidità relativa supera l'80%, oppure se nella parete penetra aria esterna, è necessario provvedere a un isolamento aggiuntivo (schiuma di polietilene con spessore minimo di 10 mm).
- **Resistenza della parete.** Verificare che la parete o il pavimento siano sufficientemente robusti per sostenere il peso dell'unità. In caso di dubbi, rinforzare la parete o il pavimento prima di installare l'unità.

Installare i cavi di alimentazione ad una distanza di almeno 1 metro da televisori o radio, per prevenire le interferenze. A seconda del tipo di onde radio, la distanza di 3 metri potrebbe NON essere sufficiente.

- Scegliere una posizione dove i rumori di funzionamento e l'aria calda/fredda scaricata dall'unità non possano creare disturbi alle persone e la posizione venga scelta in conformità alle normative vigenti.
- **Luci a fluorescenza.** Durante l'installazione di un comando a distanza wireless (interfaccia utente) in una stanza con luci a fluorescenza, tenere presente quanto indicato di seguito per evitare interferenze:
  - Installare il comando a distanza wireless (interfaccia utente) più vicino possibile all'unità interna.
  - Installare l'unità interna il più lontano possibile dalle luci a fluorescenza.

Si **SCONSIGLIA** di installare l'unità nei luoghi sotto riportati, poiché la durata di vita dell'unità ne potrebbe risentire:


- In luoghi soggetti a forti oscillazioni della tensione
- In veicoli o navi
- Dove sono presenti vapori acidi o alcalini
- In luoghi in cui si può riscontrare la presenza di vapore o nebbia d'olio minerale nell'atmosfera. Le parti in plastica possono deteriorarsi e cadere o provocare perdite d'acqua.
- In luoghi in cui l'unità si troverebbe esposta alla luce diretta del sole.
- Nei bagni.
- Aree che richiedono silenzio (per esempio, nelle vicinanze di una camera da letto), onde evitare che il rumore del funzionamento possa causare disagio alle persone.



#### AVVISO

NON posizionare oggetti sotto all'unità interna e/o esterna, in quanto potrebbero bagnarsi. In caso contrario, potrebbe verificarsi un gocciolamento dovuto alla condensa nell'unità o nei tubi del refrigerante, oppure all'ostruzione del filtro dell'aria o dello scarico, e gli oggetti in questione potrebbero sporcarsi o essere danneggiati.


- **Ingombri.** Installare l'unità ad almeno 1,8 m dal pavimento e tenere presenti i seguenti requisiti per le distanze dalle pareti e dal soffitto:

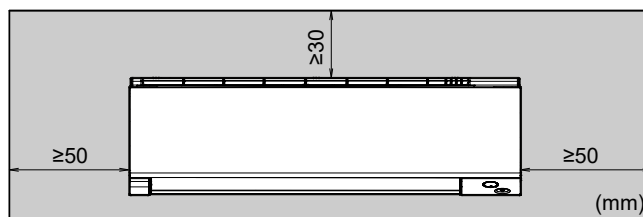


## 6.2 Apertura dell'unità

### 6.2.1 Rimozione del pannello anteriore

- 1 Inserire le dita nelle tacche dell'unità (una sul lato destro e una sul lato sinistro) e aprire il pannello anteriore finché non si arresta.

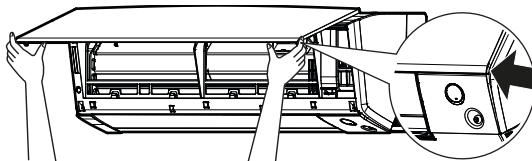

- 2 Premere l'alberino del pannello sinistro verso l'esterno e verso l'alto per scollegare il pannello frontale dall'unità. (Rimuovere l'albero del pannello frontale sul lato destro allo stesso modo.)




a Albero del pannello frontale

- 3 Dopo aver rimosso entrambi gli alberini del pannello frontale, tirare il pannello frontale verso di sé e rimuoverlo.

### 6.2.2 Apertura del coperchio di servizio

- 1 Rimuovere 1 vite dal coperchio di servizio.
- 2 Estrarre il coperchio di servizio in senso orizzontale dall'unità.



a Coperchio di servizio

b Vite del coperchio di servizio



#### AVVISO

Al momento di chiudere il coperchio di servizio, accertarsi che la coppia di serraggio NON superi 1,4 ( $\pm 0.2$ ) N•m.

### 6.2.3 Rimozione della griglia anteriore




#### ATTENZIONE


Indossare un equipaggiamento personale di protezione adeguato (guanti di protezione, occhiali di sicurezza,...) durante i lavori di installazione, manutenzione o riparazione del sistema.

- 1 Rimuovere il pannello anteriore, vedere "[6.2.1 Rimozione del pannello anteriore](#)" [▶ 25] e rimuovere il filtro dell'aria.

- 2 Rimuovere il coperchio di servizio, vedere ["6.2.2 Apertura del coperchio di servizio"](#) [▶ 25].
- 3 Rimuovere l'aletta inferiore premendola verso il lato sinistro e verso di sé.
- 4 Rimuovere le 3 viti fissando la griglia anteriore.

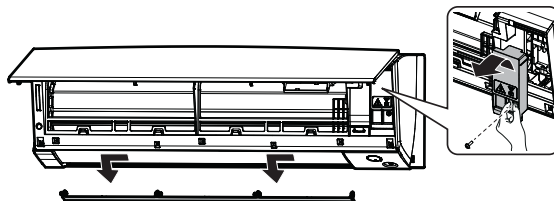


- 5 Far scorrere il cacciavite a lama piatta nella direzione del triangolo sull'aletta fino all'incavo a forma di mezzaluna sulla griglia.
- 6 Premere leggermente verso il basso la griglia anteriore e inserire il cacciavite nell'alloggiamento accanto ai ganci.
- 7 Sollevare la griglia anteriore verso l'alto utilizzando il cacciavite a lama piatta e tirarla verso la parte anteriore.

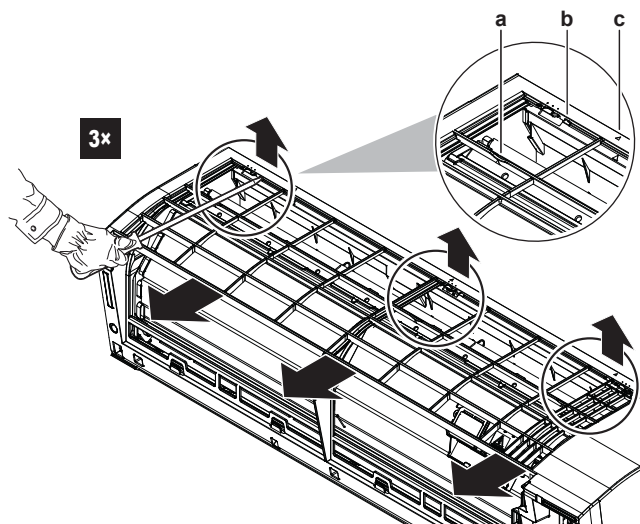

- a Incavo a forma di mezzaluna  
b Alloggiamento  
c Simbolo del triangolo

- 8 Infilare entrambe le mani sotto al centro della griglia anteriore, spingerla verso l'alto e poi verso di sé.

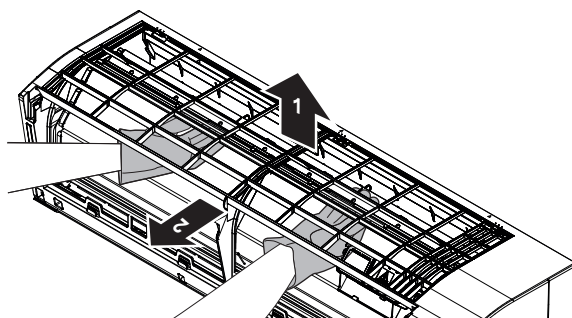


### 6.2.4 Rimozione del coperchio della scatola dei collegamenti elettrici

**Prerequisito:** Rimuovere la griglia anteriore.

- 1 Rimuovere 1 vite dalla scatola dei collegamenti elettrici.
- 2 Aprire il coperchio della scatola dei collegamenti elettrici tirando la parte sporgente in cima al coperchio.

- 3** Sganciare la linguetta sul lato inferiore e rimuovere il coperchio della scatola dei collegamenti elettrici.

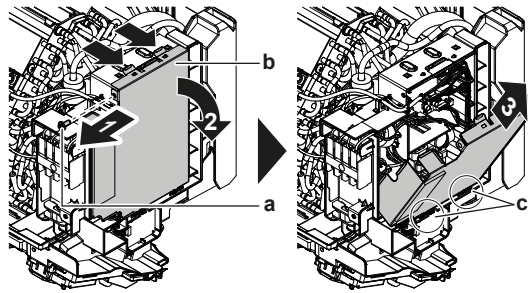

- a** Vite  
**b** Scatola dei collegamenti elettrici  
**c** Gancio posteriore

- 4** Per rimontare il coperchio, agganciare la scatola dei collegamenti elettrici ai ganci, chiudere la scatola e riposizionare la vite.


## 6.3 Montaggio dell'unità interna

In questo capitolo

|       |                                                    |    |
|-------|----------------------------------------------------|----|
| 6.3.1 | Installazione della piastra di montaggio .....     | 27 |
| 6.3.2 | Praticare un foro nella parete.....                | 28 |
| 6.3.3 | Rimozione del coperchio della porta del tubo ..... | 29 |

### 6.3.1 Installazione della piastra di montaggio

- 1** Installare provvisoriamente la piastra di montaggio.
- 2** Livellare la piastra di montaggio.
- 3** Contrassegnare i centri dei punti di foratura sulla parete utilizzando un metro a nastro. Posizionare l'estremità del metro a nastro sul simbolo "b".
- 4** Terminare l'installazione fissando la piastra di montaggio alla parete mediante le viti M4×25L (non in dotazione).

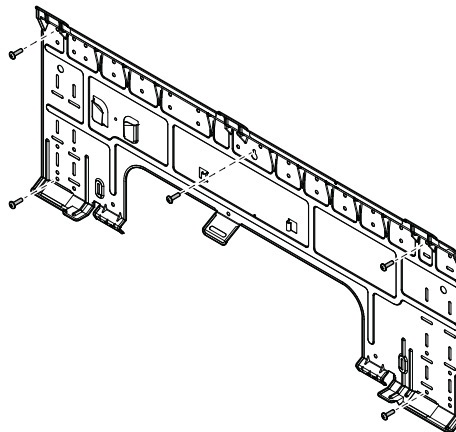

#### INFORMAZIONE

Il coperchio rimosso dalla porta della tubazione può essere conservato nella tasca della piastra di montaggio.



- |           |                                                                               |          |                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| <b>a</b>  | Punti di fissaggio consigliati per la piastra di montaggio                    | <b>g</b> | Estremità del tubo del gas     |
| <b>b</b>  | Tasca per il coperchio della porta del tubo                                   | <b>h</b> | Estremità del tubo del liquido |
| <b>c</b>  | Linguette per posizionare la livella                                          | <b>i</b> | Centro dell'unità              |
| <b>d</b>  | Foro per tubazione incassata                                                  | <b>j</b> | Lunghezza del tubo del gas     |
| <b>e</b>  | Usare il metro a nastro come mostrato                                         | <b>k</b> | Lunghezza del tubo del liquido |
| <b>f1</b> | Punto di misurazione per il centro del foro per le tubazioni ">" (a sinistra) | <b>l</b> | Profilo dell'unità             |
| <b>f2</b> | Punto di misurazione per il centro del foro per le tubazioni ">" (a destra)   |          |                                |

### 6.3.2 Praticare un foro nella parete



Per le pareti contenenti un telaio metallico o una tavola metallica, usare un tubo incassato nella parete e una copertura per il foro passante al fine di impedire il rischio di surriscaldamento, scosse elettriche o incendi.



Accertarsi di sigillare gli spazi attorno ai tubi con materiale specifico (non in dotazione), per evitare perdite d'acqua.

- 1 Praticare nella parete un foro passante di 80 mm in modo che sia inclinato verso il basso in direzione dell'esterno.
- 2 Inserire nel foro un tubo incassato nella parete.
- 3 Inserire nel tubo una copertura per la parete.



- a** Tubo incassato nella parete (da reperire in loco)
- b** Mastice (da reperire in loco)
- c** Copertura del foro nella parete (da reperire in loco)


- 4** Una volta completati il cablaggio, le tubazioni del refrigerante e le tubazioni di drenaggio, **NON** dimenticare di sigillare gli spazi con del mastice.

## 6.3.3 Rimozione del coperchio della porta del tubo


**INFORMAZIONE**

Per collegare le tubazioni sul lato destro, sul lato inferiore destro, sul lato sinistro o sul lato inferiore sinistro, il coperchio della porta del tubo DEVE essere rimosso.

- 1 Tagliare il coperchio della porta del tubo dall'interno della griglia anteriore utilizzando un seghetto per traforo.

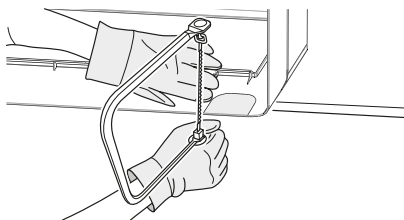

- 2 Rimuovere eventuali bave lungo la sezione di taglio usando una lima a mezzo tondo.

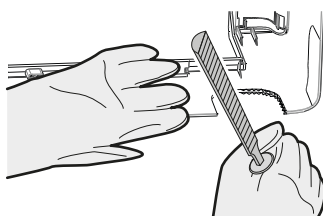**AVVISO**

NON utilizzare le pinze per rimuovere il coperchio della porta del tubo, in quanto ciò potrebbe danneggiare la griglia anteriore.


## 6.4 Collegamento delle tubazioni di scarico

In questo capitolo


|       |                                                                                                                  |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.4.1 | Linee guida generali .....                                                                                       | 29 |
| 6.4.2 | Collegamento delle tubazioni sul lato destro, sul lato posteriore destro o sul lato inferiore destro .....       | 30 |
| 6.4.3 | Collegamento delle tubazioni sul lato sinistro, sul lato posteriore sinistro o sul lato inferiore sinistro ..... | 31 |
| 6.4.4 | Verifica dell'assenza di perdite d'acqua .....                                                                   | 32 |

## 6.4.1 Linee guida generali


- **Lunghezza dei tubi.** Mantenere la tubazione di scarico il più corta possibile.
- **Dimensione del tubo.** Se si rende necessario un prolungamento del tubo flessibile di scarico o una tubazione di scarico incassata, utilizzare delle parti appropriate che si combinino con l'estremità anteriore del tubo flessibile.

**AVVISO**

- Installare il tubo flessibile di scarico inclinandolo verso il basso.
- I separatori NON sono ammessi.
- NON immergere l'estremità del tubo flessibile in acqua.




- **Prolunga del tubo flessibile di scarico.** Per estendere il tubo flessibile di scarico, utilizzare un tubo con un diametro interno di 16 mm non in dotazione. NON dimenticare di utilizzare il tubo di isolamento termico sulla sezione interna del tubo flessibile di prolunga.



- a Tubo flessibile di drenaggio in dotazione con l'unità interna
- b Materiale di isolamento delle tubazioni (non in dotazione)
- c Tubo flessibile di drenaggio di prolunga


- **Tubo rigido in cloruro di polivinile.** Se si collega un tubo rigido in cloruro di polivinile (diametro nominale Ø13 mm) direttamente al tubo flessibile di scarico come si è fatto per l'installazione delle tubazioni incassate, utilizzare una presa di drenaggio non in dotazione (diametro nominale Ø13 mm).



- a Tubo flessibile di drenaggio in dotazione con l'unità interna
- b Presa di scarico con diametro nominale di Ø13 mm (non in dotazione)
- c Tubo rigido in cloruro di polivinile (non in dotazione)

- **Condensa.** Adottare misure contro la formazione di condensa. Isolare l'intera tubazione di scarico nell'edificio.

- 1 Inserire il tubo flessibile di scarico nel tubo di scarico come mostrato nella figura seguente, in modo che NON venga estratto dal tubo di scarico.




#### 6.4.2 Collegamento delle tubazioni sul lato destro, sul lato posteriore destro o sul lato inferiore destro



##### INFORMAZIONE

Le tubazioni sul lato destro sono l'impostazione predefinita di fabbrica. Per le tubazioni sul lato sinistro, togliere le tubazioni dal lato destro e installarle sul lato sinistro.

- 1 Fissare il tubo flessibile di scarico al lato inferiore dei tubi del refrigerante usando del nastro adesivo in vinile.
- 2 Avvolgere insieme il tubo flessibile di scarico e i tubi del refrigerante utilizzando il nastro isolante.

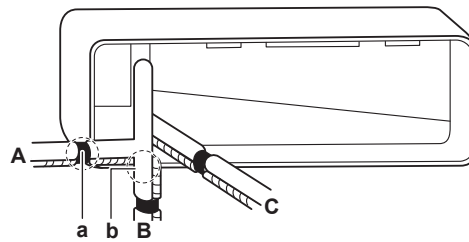

- A** Tubazione laterale destra
- B** Tubazione inferiore destra
- C** Tubazione posteriore destra
- a** Rimuovere il coperchio della porta per la tubazione laterale destra
- b** Rimuovere il coperchio della porta per la tubazione inferiore destra

### 6.4.3 Collegamento delle tubazioni sul lato sinistro, sul lato posteriore sinistro o sul lato inferiore sinistro



#### INFORMAZIONE


Le tubazioni sul lato destro sono l'impostazione predefinita di fabbrica. Per le tubazioni sul lato sinistro, togliere le tubazioni dal lato destro e installarle sul lato sinistro.

- 1** Togliere la vite di fissaggio dell'isolante sul lato destro e rimuovere il tubo flessibile di drenaggio.
- 2** Togliere il tappo di drenaggio sul lato sinistro e fissarlo sul lato destro.




#### AVVISO

NON applicare olio lubrificante (olio refrigerante) sul tappo di scarico durante l'inserimento, in quanto il tappo potrebbe deteriorarsi e causare perdite dal tappo stesso.

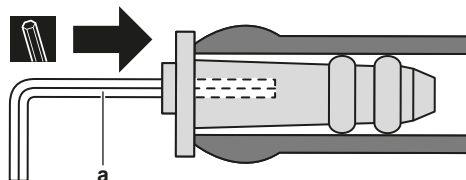


**a** Chiave esagonale da 4 mm

- 3** Inserire il tubo flessibile di drenaggio sul lato sinistro e non dimenticare di serrarlo con la vite di fissaggio; in caso contrario potrebbero verificarsi perdite d'acqua.

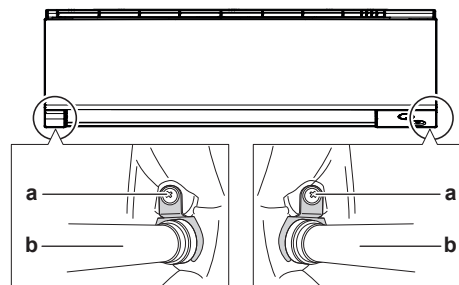

**a** Vite di fissaggio dell'isolante  
**b** Tubo flessibile di drenaggio


- 4** Collegare il tubo flessibile di drenaggio al lato inferiore delle tubazioni del refrigerante utilizzando del nastro adesivo in vinile.

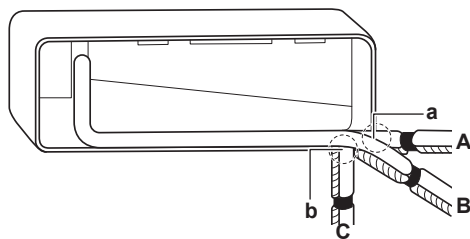

- A** Tubazione laterale sinistra
- B** Tubazione posteriore sinistra
- C** Tubazione inferiore sinistra
- a** Rimuovere il coperchio della porta del tubo per la tubazione sul lato sinistro
- b** Rimuovere il coperchio della porta del tubo per la tubazione sul lato inferiore sinistro

### 6.4.4 Verifica dell'assenza di perdite d'acqua

- 1** Rimuovere i filtri dell'aria.
- 2** Versare gradualmente circa 1 l d'acqua nella vaschetta di drenaggio e verificare che non vi siano perdite d'acqua.

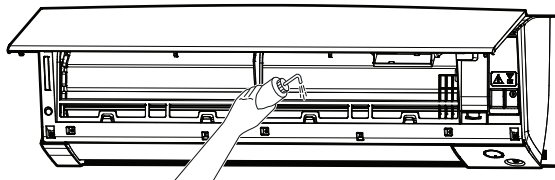

# 7 Installazione delle tubazioni

In questo capitolo

|       |                                                                                                                         |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.1   | Preparazione delle tubazioni del refrigerante .....                                                                     | 33 |
| 7.1.1 | Requisiti delle tubazioni del refrigerante .....                                                                        | 33 |
| 7.1.2 | Isolante per le tubazioni del refrigerante .....                                                                        | 34 |
| 7.2   | Collegamento della tubazione del refrigerante .....                                                                     | 34 |
| 7.2.1 | Informazioni sul collegamento delle tubazioni del refrigerante .....                                                    | 34 |
| 7.2.2 | Precauzioni per il collegamento delle tubazioni del refrigerante .....                                                  | 35 |
| 7.2.3 | Linea guida per il collegamento delle tubazioni del refrigerante .....                                                  | 36 |
| 7.2.4 | Linee guida per curvare i tubi .....                                                                                    | 36 |
| 7.2.5 | Per svasare l'estremità dei tubi .....                                                                                  | 37 |
| 7.2.6 | Collegamento delle tubazioni del refrigerante all'unità interna .....                                                   | 37 |
| 7.2.7 | Per verificare la presenza di perdite dai giunti delle tubazioni del refrigerante dopo la carica del refrigerante ..... | 38 |

## 7.1 Preparazione delle tubazioni del refrigerante

### 7.1.1 Requisiti delle tubazioni del refrigerante



#### ATTENZIONE

Tubazioni e giunti di un sistema Split devono essere realizzati con giunti permanenti se si trovano all'interno di uno spazio occupato, fatta eccezione per i giunti che collegano direttamente le tubazioni alle unità interne.



#### AVVISO

Le tubazioni e le altre parti soggette a pressione devono essere adatte al refrigerante. Utilizzare tubazioni in rame per refrigerazione senza saldatura, disossidato con acido fosforico.



#### INFORMAZIONE

Leggere anche le precauzioni e i requisiti nelle "2 Precauzioni generali di sicurezza" [▶ 7].

- I materiali estranei all'interno dei tubi (compreso l'olio per fabbricazione) devono essere  $\leq 30$  mg/10 m.

### Diametro delle tubazioni del refrigerante

Utilizzare lo stesso diametro dei collegamenti sulle unità esterne:

| Classe | Diametro esterno del tubo (mm) |              |
|--------|--------------------------------|--------------|
|        | Tubo del liquido               | Tubo del gas |
| 60     | Ø6,4                           | Ø12,7        |
| 71     | Ø6,4                           | Ø15,9        |

### Materiale delle tubazioni del refrigerante

#### Materiale delle tubazioni

Rame senza saldature disossidato con acido fosforico

#### Collegamenti svasati

Utilizzare solo materiale temprato.

**Grado di tempra e spessore delle tubazioni**


| Diametro esterno ( $\varnothing$ ) | Grado di tempra | Spessore (t) <sup>(a)</sup> |                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6,4 mm (1/4")                      | Temprato (O)    | ≥0,8 mm                     |  |
| 12,7 mm (1/2")                     |                 |                             |                                                                                     |
| 15,9 mm (5/8")                     |                 | ≥1 mm                       |                                                                                     |

<sup>(a)</sup> In base alle norme vigenti e alla pressione di esercizio massima dell'unità (vedere "PS High" sulla targhetta dell'unità), potrebbero essere necessarie tubazioni di spessore superiore.

**7.1.2 Isolante per le tubazioni del refrigerante**

- L'utilizzo della schiuma di polietilene come materiale isolante:
  - con un rapporto di trasferimento termico compreso tra 0,041 e 0,052 W/mK (0,035 e 0,045 kcal/mh°C)
  - con una resistenza al calore di almeno 120°C
- Spessore dell'isolante:

| Diametro esterno del tubo ( $\varnothing_p$ ) | Diametro interno dell'isolante ( $\varnothing_i$ ) | Spessore dell'isolante (t) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 6,4 mm (1/4")                                 | 8~10 mm                                            | ≥10 mm                     |
| 12,7 mm (1/2")                                | 14~16 mm                                           | ≥13 mm                     |
| 15,9 mm (5/8")                                | 16~20 mm                                           | ≥13 mm                     |



Se la temperatura è più alta di 30°C e l'umidità relativa è maggiore dell'80%, allora lo spessore dei materiali isolanti dovrà essere almeno di 20 mm per evitare la formazione di condensa sulla superficie dell'isolamento.

**7.2 Collegamento della tubazione del refrigerante****7.2.1 Informazioni sul collegamento delle tubazioni del refrigerante****Prima di collegare le tubazioni del refrigerante**

Assicurarsi che le unità esterna e interna siano montate.

**Flusso di lavoro tipico**

Il collegamento delle tubazioni del refrigerante richiede di:

- Collegamento delle tubazioni del refrigerante all'unità interna
- Collegamento delle tubazioni del refrigerante all'unità esterna
- Isolamento delle tubazioni del refrigerante
- Tenere presenti le linee guida relative a:
  - Curvatura dei tubi
  - Svasatura delle estremità dei tubi
  - Uso delle valvole di arresto

## 7.2.2 Precauzioni per il collegamento delle tubazioni del refrigerante

**INFORMAZIONE**

Leggere inoltre le precauzioni e i requisiti nei seguenti capitoli:

- "2 Precauzioni generali di sicurezza" [▶ 7]
- "7.1 Preparazione delle tubazioni del refrigerante" [▶ 33]

**PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI/SCOTTATURE****AVVISO**

- Utilizzare il dado svasato fissato all'unità.
- Per evitare la fuoriuscita di gas, applicare l'olio refrigerante SOLO sulla parte interna della svasatura. Utilizzare olio refrigerante per R32 (FW68DA).
- NON riutilizzare i giunti.


**AVVISO**

- NON usare olio minerale sulle parti svasate.
- Non installare MAI un essiccatore su questa unità R32 per tutelarne la vita utile. Il materiale essiccante potrebbe sciogliersi e danneggiare il sistema.

**AVVISO**

Tenere in considerazione le precauzioni seguenti per quanto riguarda le tubazioni del refrigerante:

- Evitare che nel ciclo del refrigerante si possa mescolare qualsiasi altra sostanza (per esempio aria) oltre al refrigerante designato.
- Aggiungere esclusivamente R32 come refrigerante.
- Impiegare esclusivamente attrezzi per l'installazione (set di manometri con collettore, ecc.) adatti agli impianti R32 e quindi atti a sopportare la pressione presente e a prevenire che materiali estranei (per esempio oli minerali e umidità) si mescolino nel sistema.
- Montare le tubazioni in modo tale che la svasatura NON sia sottoposta a sollecitazioni meccaniche.
- NON lasciare le tubazioni incustodite sul sito. Se l'installazione NON viene effettuata in 1 giorno, proteggere le tubazioni come descritto nella seguente tabella per impedire a sporcizia, liquidi o polvere di penetrare al loro interno.
- Prestare la massima attenzione nel far passare i tubi di rame attraverso le pareti (vedere la figura seguente).

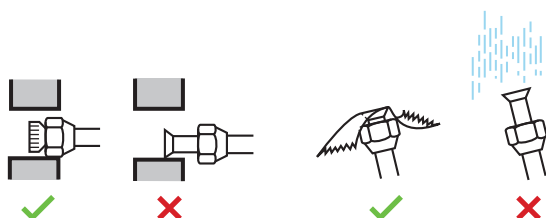

| Unità         | Periodo di installazione      | Metodo di protezione                                  |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Unità esterna | >1 mese                       | Pinzare l'estremità del tubo                          |
|               | <1 mese                       | Pinzare o applicare del nastro all'estremità del tubo |
| Unità interna | Indipendentemente dal periodo |                                                       |


**AVVISO**

NON aprire la valvola di arresto del refrigerante prima di aver controllato le tubazioni del refrigerante. Se è necessario caricare del refrigerante aggiuntivo, si consiglia di aprire la valvola di arresto del refrigerante dopo il caricamento.


## 7.2.3 Linea guida per il collegamento delle tubazioni del refrigerante

Per collegare i tubi, tenere conto delle linee guida seguenti:

- Spalmare la superficie interna della svasatura con olio di etere oppure olio di estere se si deve collegare un dado svasato. Serrare manualmente per 3 o 4 giri, quindi serrare a fondo.



- Utilizzare SEMPRE 2 chiavi contemporaneamente per allentare un dado svasato.
- Usare SEMPRE una chiave fissa e una chiave dinamometrica insieme per serrare il dado svasato durante il collegamento della tubazione. Questo serve ad evitare che il dado si crepi e si formino delle perdite.



- a Chiave dinamometrica  
b Chiave fissa  
c Raccordo delle tubazioni  
d Dado svasato

| Dimensioni delle tubazioni (mm) | Coppia di serraggio (N•m) | Dimensioni della svasatura (A) (mm) | Sagoma della svasatura (mm) |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Ø6,4                            | 15~17                     | 8,7~9,1                             |                             |
| Ø12,7                           | 50~60                     | 16,2~16,6                           |                             |
| Ø15,9                           | 62~75                     | 19,3~19,7                           |                             |

## 7.2.4 Linee guida per curvare i tubi


Per piegare i tubi utilizzare una piegatrice. Tutte le curve dei tubi devono avere un raggio il meno accentuato possibile (il raggio di curvatura deve essere di 30~40 mm o maggiore).

## 7.2.5 Per svasare l'estremità dei tubi

**ATTENZIONE**

- Una svasatura incompleta può causare perdite di gas refrigerante.
- NON riutilizzare i tubi con vecchie svasature. Usare delle nuove svasature per prevenire le perdite di gas refrigerante.
- Usare i dadi svasati che sono inclusi nell'unità. L'uso di dadi svasati diversi può causare la perdita di gas refrigerante.

- 1 Tagliare l'estremità del tubo con un tagliatubi.
- 2 Rimuovere la bava con la superficie tagliata rivolta verso il basso, in modo che i trucioli NON possano entrare nel tubo.




- a Tagliare esattamente ad angolo retto.  
b Rimuovere la bava.

- 3 Rimuovere il dado svasato dalla valvola di arresto e posizionare il dado svasato sul tubo.
- 4 Svasare il tubo. Posizionarlo esattamente nel punto illustrato nella figura seguente.



|   | Attrezzo di svasatura per R32 (tipo con frizione) | Attrezzo di svasatura convenzionale |                                          |
|---|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
|   |                                                   | Tipo con frizione (tipo Ridgid)     | Tipo con dado con alette (tipo Imperial) |
| A | 0~0,5 mm                                          | 1,0~1,5 mm                          | 1,5~2,0 mm                               |

- 5 Controllare che la svasatura sia stata eseguita correttamente.



- a La superficie interna della svasatura DEVE essere priva di difetti.  
b L'estremità del tubo DEVE essere svasata in modo uniforme in un cerchio perfetto.  
c Assicurarsi che il dado svasato sia installato.


## 7.2.6 Collegamento delle tubazioni del refrigerante all'unità interna

**A2L****ATTENZIONE: MATERIALE LEGGERMENTE INFIAMMABILE**

Il refrigerante all'interno di questa unità è leggermente infiammabile.

- **Lunghezza dei tubi.** Mantenere le tubazioni del refrigerante il più corte possibile.
- 1 Collegare le tubazioni del refrigerante all'unità utilizzando **collegamenti svasati**.

- 2 Avvolgere il collegamento delle tubazioni del refrigerante con nastro in vinile, sovrapponendo almeno metà della larghezza del nastro ad ogni giro. Mantenere verso l'alto la fessura sul coperchio del tubo di isolamento termico. Evitare di avvolgere il nastro troppo stretto.

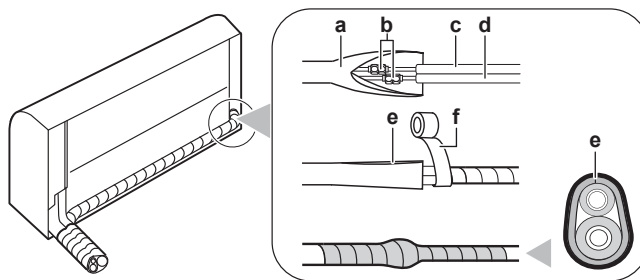

- a Coperchio del tubo di isolamento termico (sul lato dell'unità interna)
- b Collegamenti svasati
- c Tubo del liquido (con isolamento) (da reperire in loco)
- d Tubo del gas (con isolamento) (da reperire in loco)
- e Fessura sul coperchio del tubo di isolamento termico rivolta verso l'alto
- f Nastro in vinile (da reperire in loco)

- 3 **Isolare** le tubazioni del refrigerante, il cavo di interconnessione e il tubo flessibile di drenaggio sull'unità interna: Vedere ["9.1 Isolamento della tubazione di drenaggio, della tubazione del refrigerante e del cavo di interconnessione"](#) [▶ 45].



### AVVISO

Accertarsi di isolare tutte le tubazioni del refrigerante. Le tubazioni esposte possono causare la formazione di condensa.

7.2.7 Per verificare la presenza di perdite dai giunti delle tubazioni del refrigerante dopo la carica del refrigerante

- 1 Eseguire le prove di tenuta seguendo le istruzioni riportate nel manuale di installazione dell'unità esterna.
- 2 Caricare il refrigerante.
- 3 Verificare la presenza di perdite di refrigerante dopo l'operazione di carica (vedere di seguito).

### Prova di tenuta dei giunti del refrigerante realizzati in loco in ambienti interni

- 1 Per la prova di tenuta, utilizzare un metodo con una sensibilità minima di 5 g di refrigerante all'anno. Eseguire la prova di tenuta con una pressione di almeno 0,25 volte la pressione di esercizio massima (vedere "PS alta" sulla targhetta dell'unità).

### Se viene rilevata una perdita

- 1 Recuperare il refrigerante, riparare il giunto e ripetere la prova.

## 8 Installazione dei componenti elettrici

In questo capitolo

|       |                                                                                                           |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 8.1   | Note relative al collegamento del cablaggio elettrico .....                                               | 39 |
| 8.1.1 | Precauzioni da osservare quando si collega il cablaggio elettrico .....                                   | 39 |
| 8.1.2 | Linee guida da osservare quando si collega il cablaggio elettrico .....                                   | 40 |
| 8.1.3 | Specifiche dei componenti di cablaggio standard .....                                                     | 42 |
| 8.2   | Collegamento del cablaggio elettrico all'unità interna .....                                              | 42 |
| 8.3   | Collegamento di accessori opzionali (interfaccia utente cablata, interfaccia utente centrale, ecc.) ..... | 44 |

### 8.1 Note relative al collegamento del cablaggio elettrico

#### Prima di collegare il cablaggio elettrico

Assicurarsi che le tubazioni del refrigerante siano state collegate e controllate.

#### Flusso di lavoro tipico

Il collegamento del cablaggio elettrico si compone tipicamente delle fasi seguenti:

- 1 Verificare che il sistema di alimentazione sia conforme alle specifiche elettriche delle unità.
- 2 Collegare il cablaggio elettrico all'unità esterna.
- 3 Collegamento dell'impianto elettrico all'unità interna.
- 4 Collegare l'alimentazione principale.

#### 8.1.1 Precauzioni da osservare quando si collega il cablaggio elettrico



#### PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE



#### AVVERTENZA

- Tutti i cablaggi DEVONO essere eseguiti da un elettricista autorizzato e DEVONO essere conformi alle normative nazionali sugli impianti elettrici.
- Eseguire i collegamenti elettrici con il cablaggio fisso.
- Tutti i componenti reperiti in loco e tutti i collegamenti elettrici effettuati DEVONO essere conformi alle leggi applicabili.



#### AVVERTENZA

Per i cavi di alimentazione utilizzare SEMPRE cavi a più trefoli.



#### INFORMAZIONE

Leggere anche le precauzioni e i requisiti nelle "2 Precauzioni generali di sicurezza" [▶ 7].



#### INFORMAZIONE

Leggere anche "8.1.3 Specifiche dei componenti di cablaggio standard" [▶ 42].



### AVVERTENZA

- Se la fase N dell'alimentazione elettrica manca o non è corretta, l'apparecchiatura si potrebbe guastare.
- Determinazione della messa a terra adeguata. NON effettuare la messa a terra dell'unità tramite tubi accessori, uno scaricatore di sovratensione o la messa a terra del telefono. Una messa a terra incompleta può provocare scosse elettriche.
- Installare i fusibili o gli interruttori di dispersione a terra necessari.
- Assicurare il cablaggio elettrico con delle fascette in modo tale che i cavi NON entrino in contatto con spigoli vivi o le tubazioni, in particolare sul lato alta pressione.
- NON usare fili nastrati, cavi di prolunga o connessioni da un sistema a stella. Essi possono provocare surriscaldamento, scosse elettriche o incendi.
- NON installare un condensatore per l'anticipo di fase, poiché questa unità è dotata di un inverter. Un condensatore per l'anticipo di fase ridurrà le prestazioni e potrebbe provocare incidenti.



### AVVERTENZA

Utilizzare un interruttore che scollega tutti i poli con una distanza dei contatti di almeno 3 mm che provveda alla completa disconnessione nella condizione di sovratensione di categoria III.



### AVVERTENZA

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, DEVE essere sostituito dal costruttore, dal suo rappresentante o da persone in possesso di una qualifica simile, per evitare ogni rischio.



### AVVERTENZA

NON collegare l'alimentazione elettrica all'unità interna. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.



### AVVERTENZA

- NON usare componenti elettrici acquistati localmente all'interno del prodotto.
- NON prelevare l'alimentazione elettrica per la pompa di scarico ecc. dalla morsettiera. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.



### AVVERTENZA

Tenere il cablaggio di interconnessione lontano dai tubi di rame senza isolamento termico in quanto tali tubi si surriscaldano.

### 8.1.2 Linee guida da osservare quando si collega il cablaggio elettrico



### AVVISO


Si consiglia di utilizzare fili pieni (con anima singola). Se si utilizzano fili intrecciati, torcere leggermente i fili per consolidare l'estremità del conduttore per l'uso diretto nel morsetto o per l'inserimento in un morsetto a crimpaggio rotondo.

### Per preparare il filo con conduttori a trefolo per l'installazione

#### Metodo 1: Conduttore ritorto


- 1 Spellare l'isolante (20 mm) dai fili.

- 2 Torcere leggermente l'estremità del conduttore per creare un collegamento "simil-solido".



**Metodo 2: Utilizzo di un morsetto a crimpaggio rotondo (consigliato)**


- 1 Spellare l'isolante dai fili e torcere leggermente l'estremità di ogni filo.
- 2 Montare un morsetto a crimpaggio rotondo all'estremità del filo. Disporre il morsetto a crimpaggio rotondo sul filo, fino alla parte coperta, e fissarlo con l'attrezzo appropriato.



**Per installare i fili, utilizzare i metodi seguenti:**

| Tipo di cavo                                                                                                       | Metodo di installazione                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filo ad anima singola<br>Oppure<br>Filo con conduttori a trefolo ritorto per creare un collegamento "simil-solido" | <br><b>a</b> Filo arricciato (anima singola o filo con conduttori a trefolo ritorto)<br><b>b</b> Vite<br><b>c</b> Rondella piana |
| Filo con conduttori a trefolo con morsetto a crimpaggio rotondo                                                    | <br><b>a</b> Morsetto<br><b>b</b> Vite<br><b>c</b> Rondella piana<br>✓ Consentito<br>✗ NON consentito                            |

- Il filo di massa tra il dispositivo antistrappo e il morsetto deve essere più lungo degli altri fili.



### 8.1.3 Specifiche dei componenti di cablaggio standard

| Componente                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cavo di interconnessione (interno↔esterno)                                          | Tensione                                                                 | 220~240 V                                                                                                                                 |
|                                                                                     | Dimensioni filo                                                          | Utilizzare solo cavi armonizzati con doppio isolamento e idonei alla tensione applicabile<br>Cavo a 4 anime<br>Minimo 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Interruttore di dispersione a terra/<br>Interruttore di circuito a corrente residua | DEVE essere conforme alle normative nazionali sui collegamenti elettrici |                                                                                                                                           |

## 8.2 Collegamento del cablaggio elettrico all'unità interna



### AVVERTENZA

Prevedere misure adeguate per impedire che l'unità possa essere usata come riparo da piccoli animali. I piccoli animali che dovessero entrare in contatto con le parti elettriche possono causare malfunzionamenti, fumo o incendi.




### AVVISO

- Tenere i cavi di alimentazione separati dai cavi di interconnessione. I cavi di interconnessione e i cavi di alimentazione possono incrociarsi, ma NON correre paralleli.
- Per evitare interferenze elettriche, la distanza tra i due tipi di cavi deve essere SEMPRE pari ad almeno 50 mm.

I collegamenti elettrici devono essere eseguiti secondo le istruzioni riportate nel manuale di installazione e in conformità con le norme nazionali sui collegamenti elettrici e i codici di procedura.


- 1 Fissare l'unità interna ai ganci della piastra di montaggio. Usare i segni "Δ" come guida.

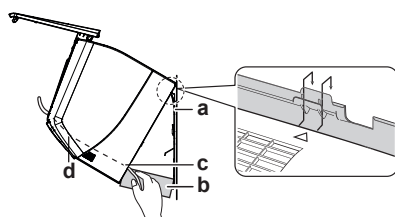

- a Piastra di montaggio (accessorio)
- b Elemento del materiale di imballaggio
- c Cavo di interconnessione
- d Guida del cavo

**INFORMAZIONE**


Installare l'unità utilizzando un pezzo del materiale di imballaggio.

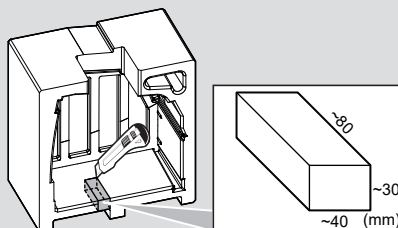**Esempio:**

- 2 Aprire il pannello anteriore e poi aprire il coperchio di servizio. Vedere "6.2 Apertura dell'unità" [▶ 25].
- 3 Passare il cavo di interconnessione dall'unità esterna attraverso il foro passante nella parete, quindi attraverso il lato posteriore dell'unità interna e attraverso il lato anteriore.


**Nota:** Nel caso in cui il cavo di interconnessione sia stato sguainato in anticipo, coprire le estremità con del nastro isolante.

- 4 Piegare l'estremità del cavo verso l'alto.

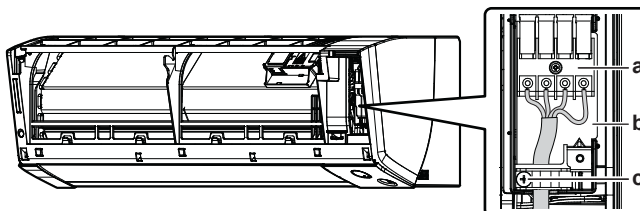


- a Morsettiera
- b Blocco dei componenti elettrici
- c Serracavi

- 5 Sguainare le estremità dei fili per circa 15 mm.
- 6 Abbinare i colori dei fili ai numeri dei terminali sulla morsettiera dell'unità interna e avvitare a fondo per fissare i fili ai terminali corrispondenti.
- 7 Collegare il filo della messa a terra al terminale corrispondente.
- 8 Fissare saldamente i cavi con le viti della morsettiera.
- 9 Tirare i fili per assicurarsi che siano correttamente collegati, quindi fermarli con l'apposito ritegno.
- 10 Imprimere ai fili una forma adeguata in modo che il coperchio di servizio si installi saldamente, quindi chiudere il coperchio di servizio.

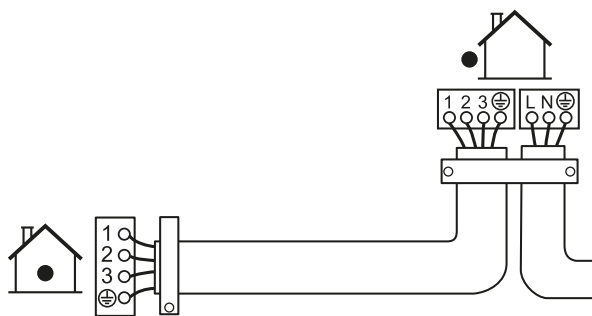

### 8.3 Collegamento di accessori opzionali (interfaccia utente cablata, interfaccia utente centrale, ecc.)


- 1** Rimuovere il coperchio della scatola dei collegamenti elettrici (consultare ["6.2.4 Rimozione del coperchio della scatola dei collegamenti elettrici"](#) [▶ 26]).
- 2** Collegare il cavo di collegamento al connettore S21 e tirare il cablaggio come mostrato nella figura seguente.

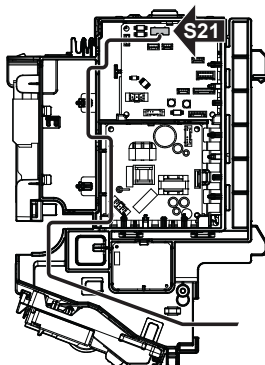

- 3** Riposizionare il coperchio della scatola dei collegamenti elettrici, quindi tirare il cablaggio facendolo passare intorno come illustrato nella figura.


## 9 Finitura dell'installazione dell'unità interna

### 9.1 Isolamento della tubazione di drenaggio, della tubazione del refrigerante e del cavo di interconnessione

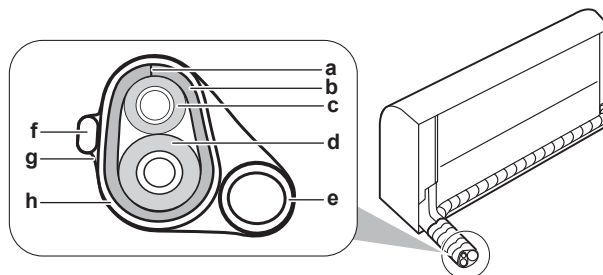

- a Fessura
- b Coperchio del tubo di isolamento termico
- c Tubo del liquido
- d Tubo del gas
- e Tubo di drenaggio
- f Cavo di interconnessione
- g Nastro isolante
- h Nastro in vinile


- 1 Dopo aver completato l'installazione del tubo flessibile di drenaggio, delle tubazioni del refrigerante e del cablaggio elettrico, avvolgere insieme le tubazioni del refrigerante, il cavo di interconnessione e il tubo flessibile di drenaggio utilizzando il nastro isolante. Sovrapporre almeno metà della larghezza del nastro ad ogni giro.

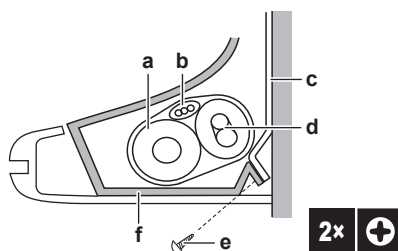

- a Tubo flessibile di drenaggio
- b Cavo di interconnessione
- c Piastra di montaggio (accessorio)
- d Tubazioni del refrigerante
- e Vite di fissaggio dell'unità interna M4x12L (accessorio)
- f Telaio inferiore

### 9.2 Passaggio dei tubi attraverso il foro della parete

- 1 Sagomare i tubi del refrigerante lungo il percorso tracciato sulla piastra di montaggio.

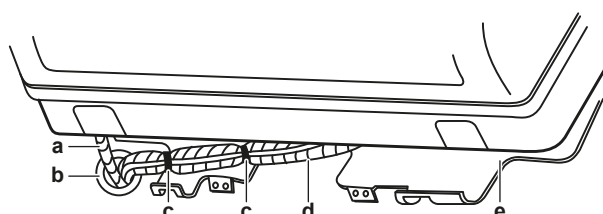


- a Tubo flessibile di drenaggio
- b Sigillare questo foro con mastice o materiale sigillante
- c Nastro adesivo in vinile

- d Nastro isolante
- e Piastra di montaggio (accessorio)



### AVVISO


- NON piegare i tubi del refrigerante.
- NON spingere i tubi del refrigerante sul telaio inferiore o sulla griglia anteriore.

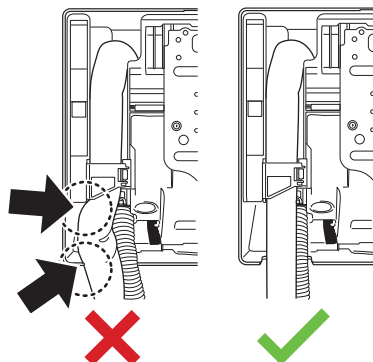

- 2 Far passare il tubo flessibile di drenaggio e le tubazioni del refrigerante nel foro della parete e sigillare gli spazi vuoti con il mastice.

### 9.3 Fissaggio dell'unità sulla piastra di montaggio

- 1 Fissare l'unità interna sui ganci della piastra di montaggio. Usare i segni "Δ" come guida.



- 2 Premere con entrambe le mani sul telaio inferiore dell'unità per inserirlo nei ganci inferiori della piastra di montaggio. Accertarsi che i cavi NON vengano schiacciati in alcun punto.

**Nota:** prestare attenzione affinché il cavo di interconnessione NON rimanga incastrato nell'unità interna.

- 3 Premere con entrambe le mani sul bordo inferiore dell'unità interna finché non viene bloccata saldamente dai ganci della piastra di montaggio.
- 4 Assicurare l'unità interna alla piastra di montaggio con le 2 viti di fissaggio dell'unità interna M4 × 12L (accessorio).

### 9.4 Chiusura dell'unità

#### 9.4.1 Reinstallazione della griglia anteriore

- 1 Installare la griglia anteriore e incastrare saldamente i 3 ganci superiori.
- 2 Reinstallare le 3 viti sulla griglia anteriore.
- 3 Installare il coperchio di servizio e fissarlo con la vite del coperchio di servizio.
- 4 Installare il filtro dell'aria, montare il pannello anteriore e chiuderlo ["9.4.3 Reinstallazione del pannello anteriore"](#) [▶ 47].

## 9.4.2 Chiusura del coperchio di servizio


- 1 Collocare il coperchio di servizio nella posizione originale sull'unità.
- 2 Rimontare 1 vite sul coperchio di servizio.

**AVVISO**

Al momento di chiudere il coperchio di servizio, accertarsi che la coppia di serraggio NON superi 1,4 ( $\pm 0.2$ ) N•m.

## 9.4.3 Reinstallazione del pannello anteriore

- 1 Montare il pannello anteriore. Allineare gli alberi con le fessure e spingerli fino in fondo.
- 2 Chiudere lentamente il pannello anteriore; premere su entrambi i lati e al centro.

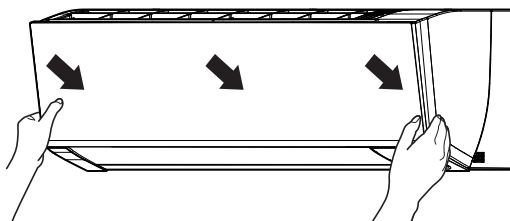

# 10 Configurazione


## 10.1 Per impostare un canale diverso del ricevitore del segnale a infrarossi dell'unità interna

Se in 1 locale vengono installate 2 unità interne, è possibile cambiare il canale del ricevitore del segnale a infrarossi sull'unità interna onde evitare confusione tra i segnali del sistema di comando a distanza wireless.

**Prerequisito:** Eseguire la seguente impostazione per 1 sola unità.

- 1 Rimuovere il coperchio e le batterie dal comando a distanza.
- 2 Tagliare il cavo per collegamenti volanti degli indirizzi J4.

| Cavo per collegamenti volanti degli indirizzi J4 | Indirizzo |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Impostazioni di fabbrica (integrali)             | 1         |
| Dopo il taglio con le pinze                      | 2         |

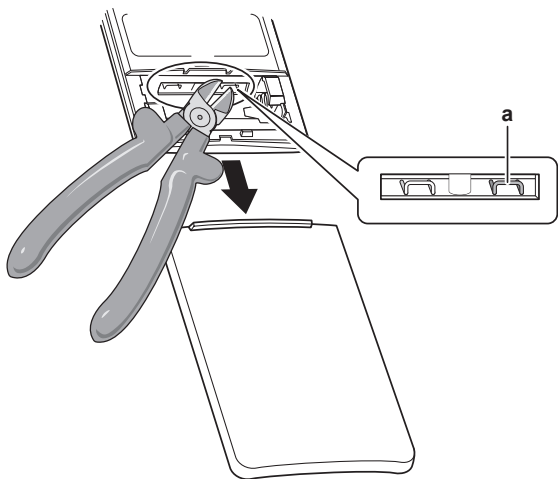

a Cavo per collegamenti volanti degli indirizzi J4




**AVVISO**

Prestare attenzione a NON danneggiare nessuna delle parti circostanti durante il taglio del cavo per collegamenti volanti degli indirizzi.

- 3 Attivare l'alimentazione elettrica.
- 4 Premere  e  contemporaneamente.
- 5 Premere , selezionare  quindi premere .

**Risultato:** La spia Daikin Eye inizia a lampeggiare.

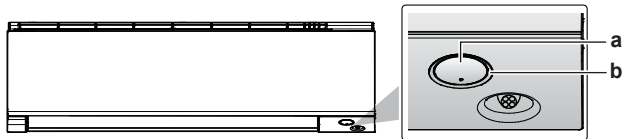

a Daikin Eye  
b Interruttore ON/OFF dell'unità interna

- 6 Premere l'interruttore ON/OFF dell'unità interna mentre la spia Daikin Eye lampeggia.

**INFORMAZIONE**

Se NON è stato possibile completare l'impostazione mentre Daikin Eye lampeggiava, ripetere la procedura d'impostazione dall'inizio.

- 7** Quando l'impostazione è terminata, tenere premuto  per almeno 5 secondi.

**Risultato:** Il display del sistema di comando a distanza torna alla schermata precedente.

# 11 Messa in esercizio



## AVVISO

**Elenco di controllo generale per la messa in funzione.** Oltre che nelle istruzioni per la messa in funzione di questo capitolo, l'elenco di controllo generale per la messa in funzione si trova anche sul Daikin Business Portal (è necessaria l'autenticazione).

L'elenco di controllo generale per la messa in funzione è complementare alle istruzioni di questo capitolo. Si può usare come linee guida e come modello di rapporto durante la messa in funzione e per la consegna all'utilizzatore.

## 11.1 Panoramica: Messa in funzione

Il presente capitolo descrive le operazioni da effettuare e le informazioni da conoscere per mettere in esercizio il sistema dopo averlo installato.

### Flusso di lavoro tipico

La messa in funzione, tipicamente, si compone delle fasi seguenti:

- 1 Consultazione della sezione "Elenco di controllo prima della messa in esercizio".
- 2 Esecuzione di una prova di funzionamento per il sistema.

## 11.2 Elenco di controllo prima della messa in esercizio

- 1 Dopo l'installazione dell'unità, controllare le voci riportate di seguito.
- 2 Chiudere l'unità.
- 3 Accendere l'unità.

|                          |                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Dovete aver letto tutte le istruzioni d'installazione, come descritto nella <b>guida di consultazione per l'installatore</b> .                              |
| <input type="checkbox"/> | Le <b>unità interne</b> sono montate correttamente.                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | L' <b>unità esterna</b> è correttamente montata.                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> | <b>Ingresso/uscita dell'aria</b><br>Controllare che l'ingresso e l'uscita aria NON siano ostruiti da fogli di carta, cartone o altri materiali.             |
| <input type="checkbox"/> | NON vi sono <b>fasi mancanti</b> o <b>fasi invertite</b> .                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> | I <b>tubi del refrigerante</b> (gassoso e liquido) sono isolati termicamente.                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | <b>Drenaggio</b><br>Assicurarsi che lo scolo defluisca liberamente.<br><b>Conseguenze possibili:</b> l'acqua condensata potrebbe gocciolare.                |
| <input type="checkbox"/> | Il sistema è correttamente <b>nesso a terra</b> e i terminali di massa sono serrati.                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | I <b>fusibili</b> o i dispositivi di protezione installati localmente sono stati installati conformemente al presente documento e NON sono stati bypassati. |
| <input type="checkbox"/> | La <b>tensione di alimentazione</b> corrisponde alla tensione indicata sulla targhetta di identificazione dell'unità.                                       |
| <input type="checkbox"/> | I fili specificati sono usati per il <b>cavo di interconnessione</b> .                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | L'unità interna riceve i segnali dell' <b>interfaccia utente</b> .                                                                                          |

|                          |                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Non è presente NESSUN <b>collegamento allentato</b> o componente elettrico danneggiato nel quadro elettrico.       |
| <input type="checkbox"/> | La <b>resistenza di isolamento</b> del compressore è adeguata.                                                     |
| <input type="checkbox"/> | Non c'è NESSUN <b>componente danneggiato</b> o <b>tubo schiacciato</b> all'interno delle unità interne ed esterne. |
| <input type="checkbox"/> | NON vi sono <b>perdite di refrigerante</b> .                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | È installata la dimensione dei tubi corretta e i <b>tubi</b> sono correttamente isolati.                           |
| <input type="checkbox"/> | Le <b>valvole di arresto</b> (per il gas e il liquido) sull'unità esterna sono completamente aperte.               |

### 11.3 Per eseguire una prova di funzionamento

**Prerequisito:** L'alimentazione elettrica DEVE essere compresa nell'intervallo specificato.

**Prerequisito:** La prova di funzionamento può essere eseguita in modalità di raffreddamento o di riscaldamento.

**Prerequisito:** Per l'impostazione della temperatura, la modalità di funzionamento e così via, consultare il manuale d'uso dell'unità interna.

- 1 Nella modalità di raffreddamento, selezionare la temperatura programmabile più bassa. Nella modalità di riscaldamento, selezionare la temperatura programmabile più alta. La prova di funzionamento può essere disabilitata, se necessario.
- 2 Una volta completata la prova di funzionamento, impostare la temperatura su un livello normale. Nella modalità di raffreddamento: 26~28°C, nella modalità di riscaldamento: 20~24°C.
- 3 Accertarsi che tutte le funzioni e i componenti funzionino correttamente.
- 4 Il sistema si arresta 3 minuti dopo lo spegnimento dell'unità.

#### 11.3.1 Esecuzione di una prova di funzionamento con il sistema di comando a distanza wireless

- 1 Premere  per accendere il sistema.
- 2 Premere  e  contemporaneamente.
- 3 Premere , selezionare **7**, quindi premere .

**Risultato:** La prova di funzionamento si arresta automaticamente dopo 30 minuti circa.

- 4 Per interrompere il funzionamento prima, premere .

## 12 Consegna all'utilizzatore

Una volta terminata la prova di funzionamento e appurato che l'unità funziona correttamente, assicurarsi che per l'utente siano ben chiari i punti seguenti:

- Assicurarsi che l'utente sia in possesso della documentazione stampata e chiedergli/le di conservarla per consultazioni future. Informare l'utente che può trovare la documentazione completa andando sull'URL menzionato prima in questo manuale.
- Spiegare all'utente come far funzionare correttamente il sistema e che cosa fare in caso di problemi.
- Mostrare all'utente quali interventi deve eseguire per la manutenzione dell'unità.

# 13 Risoluzione dei problemi

## 13.1 Risoluzione dei problemi in base ai codici di malfunzionamento

### Diagnosi dei guasti da parte del telecomando wireless

Se si verifica un errore sull'unità, è possibile identificarlo controllando il codice di errore sul telecomando wireless. È importante capire qual è il problema e adottare le misure adeguate prima di reimpostare il codice di errore. Questa operazione deve essere eseguita da un installatore qualificato o dal rivenditore di zona.



#### INFORMAZIONE

Consultare il manuale di installazione per:

- L'elenco completo dei codici di errore
- Istruzioni più dettagliate per l'individuazione e la risoluzione dei problemi a ciascun errore

### Verifica del codice di errore sul telecomando wireless

- 1 Puntare il telecomando wireless verso l'unità e premere **Cancel** per circa 5 secondi.

**Risultato:** lampeggia nella sezione del display relativa all'impostazione della temperatura.

- 2 Puntare il telecomando wireless verso l'unità e premere più volte **Cancel** fino a udire un segnale acustico continuo.

**Risultato:** Il codice viene ora visualizzato sul display.



#### INFORMAZIONE

- Un segnale acustico breve e 2 segnali acustici consecutivi indicano codici non corrispondenti.
- Per annullare la visualizzazione del codice, tenere premuto **Cancel** per 5 secondi. Il codice scomparirà dal display se il pulsante NON viene premuto per 1 minuto.

### Sistema

| Codice di errore | Descrizione                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                  | Normale                                                           |
|                  | Carenza di refrigerante                                           |
|                  | Rilevamento di sovratensione                                      |
|                  | Malfunzionamento della trasmissione                               |
|                  | Errore di trasmissione del segnale (tra unità interna ed esterna) |

### Unità interna

| Codice di errore | Descrizione                                       |
|------------------|---------------------------------------------------|
|                  | Anomalia PCB dell'unità interna                   |
|                  | Protezione antigelo o controllo di pressione alta |

| Codice di errore | Descrizione                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| R6               | Anomalia del motore della ventola (motore CC)               |
| L4               | Anomalia del termistore dello scambiatore di calore interno |
| L9               | Anomalia del termistore della temperatura ambiente          |

#### Unità esterna

| Codice di errore | Descrizione                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| ER               | Anomalia della valvola a 4 vie                              |
| E1               | Anomalia PCB dell'unità esterna                             |
| E3               | Attivazione dell'interruttore di alta pressione (HPS)       |
| E5               | Attivazione di sovraccarico (sovraccarico del compressore)  |
| E6               | Blocco del compressore                                      |
| E7               | Blocco ventola CC                                           |
| F3               | Controllo temperatura del tubo di scarico                   |
| H3               | Malfunzionamento dell'interruttore di alta pressione (HPS)  |
| H6               | Anomalia nel sensore di posizione                           |
| H8               | Anomalia del sensore di corrente / tensione CC              |
| H9               | Anomalia del termistore della temperatura esterna           |
| J3               | Anomalia del termistore del tubo di scarico                 |
| J6               | Anomalia del termistore dello scambiatore di calore esterno |
| L4               | Aumento della temperatura delle alette di irraggiamento     |
| L5               | Sovracorrente istantanea dell'inverter (CC)                 |
| P4               | Anomalia del termistore delle alette di irraggiamento       |

## 14 Smaltimento

**AVVISO**

NON cercare di smontare il sistema da soli: lo smontaggio del sistema e il trattamento del refrigerante, dell'olio e di qualsiasi altra parte DEVONO essere eseguiti in conformità alla legge applicabile. Le unità DEVONO essere trattate presso una struttura specializzata per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei materiali.

# 15 Dati tecnici


- Un **sottoinsieme** dei dati tecnici più recenti è disponibile sul sito web regionale Daikin (accessibile al pubblico).
- L'**insieme completo** dei dati tecnici più recenti è disponibile in Daikin Business Portal (è richiesta l'autenticazione).

## 15.1 Schema dell'impianto elettrico

**Lo schema di cablaggio è fornito con l'unità ed è posto sul lato interno destro della griglia anteriore dell'unità interna.**

### 15.1.1 Legenda dello schema elettrico unificato

Per la numerazione e le parti applicate, vedere lo schema elettrico dell'unità. I componenti sono numerati con numeri arabi in ordine crescente per ogni componente; nella panoramica che segue, la numerazione è rappresentata dal simbolo "\*" nel codice del componente.

| Simbolo                                                                             | Significato                    | Simbolo                                                                               | Significato                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    | Interruttore di circuito       |    | Messa a terra di protezione        |
|   |                                |   | Messa a terra antidisturbo         |
|  |                                |  | Messa a terra di protezione (vite) |
|  | Collegamento                   |  | Raddrizzatore                      |
|  | Connettore                     |  | Connettore del relè                |
|  | Massa                          |  | Connettore di cortocircuito        |
|  | Cablaggio in loco              |  | Terminale                          |
|  | Fusibile                       |  | Morsettiera                        |
|  | Unità interna                  |  | Serracavi                          |
|  | Unità esterna                  |  | Riscaldatore                       |
|  | Dispositivo a corrente residua |                                                                                       |                                    |

| Simbolo | Colore  | Simbolo  | Colore    |
|---------|---------|----------|-----------|
| BLK     | Nero    | ORG      | Arancione |
| BLU     | Blu     | PNK      | Rosa      |
| BRN     | Marrone | PRP, PPL | Viola     |
| GRN     | Verde   | RED      | Rossa     |
| GRY     | Grigio  | WHT      | Bianco    |
| SKY BLU | Celeste | YLW      | Giallo    |

| Simbolo                                                                          | Significato                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A*P                                                                              | Scheda PCB                                         |
| BS*                                                                              | Pulsante ON/OFF, interruttore di funzionamento     |
| BZ, H*O                                                                          | Cicalino                                           |
| C*                                                                               | Condensatore                                       |
| AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE | Collegamento, connettore                           |
| D*, V*D                                                                          | Diodo                                              |
| DB*                                                                              | Ponte a diodi                                      |
| DS*                                                                              | Microinterruttore DIP                              |
| E*H                                                                              | Riscaldatore                                       |
| FU*, F*U (per le caratteristiche, vedere la scheda PCB all'interno dell'unità)   | Fusibile                                           |
| FG*                                                                              | Connettore (massa del telaio)                      |
| H*                                                                               | Cablaggio                                          |
| H*P, LED*, V*L                                                                   | Spia pilota, LED                                   |
| HAP                                                                              | LED (monitor di servizio: verde)                   |
| HIGH VOLTAGE                                                                     | Alta tensione                                      |
| IES                                                                              | Sensore Intelligent Eye                            |
| IPM*                                                                             | Modulo di alimentazione intelligente               |
| K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M                                                         | Relè magnetico                                     |
| L                                                                                | In tensione                                        |
| L*                                                                               | Serpentina                                         |
| L*R                                                                              | Reattore                                           |
| M*                                                                               | Motore passo-passo                                 |
| M*C                                                                              | Motore del compressore                             |
| M*F                                                                              | Motore della ventola                               |
| M*P                                                                              | Motore della pompa di drenaggio                    |
| M*S                                                                              | Motore di brandeggio                               |
| MR*, MRCW*, MRM*, MRN*                                                           | Relè magnetico                                     |
| N                                                                                | Neutro                                             |
| n=*, N=*                                                                         | Numero di passaggi attraverso il nucleo di ferrite |
| PAM                                                                              | Modulazione di ampiezza dell'impulso               |
| PCB*                                                                             | Scheda PCB                                         |
| PM*                                                                              | Modulo di alimentazione                            |
| PS                                                                               | Commutazione dell'alimentazione                    |
| PTC*                                                                             | Termistore PTC                                     |

| Simbolo     | Significato                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Q*          | Transistor bipolare a gate isolato (IGBT)                                            |
| Q*C         | Interruttore di circuito                                                             |
| Q*DI, KLM   | Interruttore di dispersione a massa                                                  |
| Q*L         | Protezione da sovraccarichi                                                          |
| Q*M         | Interruttore termostatico                                                            |
| Q*R         | Dispositivo a corrente residua                                                       |
| R*          | Resistenza                                                                           |
| R*T         | Termistore                                                                           |
| RC          | Ricevitore                                                                           |
| S*C         | Interruttore di fine corsa                                                           |
| S*L         | Interruttore a galleggiante                                                          |
| S*NG        | Rilevatore di perdite di refrigerante                                                |
| S*NPH       | Sensore di pressione (alta pressione)                                                |
| S*NPL       | Sensore di pressione (bassa pressione)                                               |
| S*PH, HPS*  | Pressostato (alta pressione)                                                         |
| S*PL        | Pressostato (bassa pressione)                                                        |
| S*T         | Termostato                                                                           |
| S*RH        | sensore di umidità                                                                   |
| S*W, SW*    | Interruttore di funzionamento                                                        |
| SA*, F1S    | Assorbitore di sovratensione                                                         |
| SR*, WLU    | Ricevitore di segnali                                                                |
| SS*         | Selettore                                                                            |
| SHEET METAL | Piastra fissa per morsettiera                                                        |
| T*R         | Trasformatore                                                                        |
| TC, TRC     | Trasmettitore                                                                        |
| V*, R*V     | Varistore                                                                            |
| V*R         | Ponte a diodi, modulo di alimentazione con transistor bipolare a gate isolato (IGBT) |
| WRC         | Sistema di comando a distanza wireless                                               |
| X*          | Terminale                                                                            |
| X*M         | Morsettiera                                                                          |
| Y*E         | Serpentina della valvola di espansione elettronica                                   |
| Y*R, Y*S    | Serpentina dell'elettrovalvola di inversione                                         |
| Z*C         | Nucleo di ferrite                                                                    |
| ZF, Z*F     | Filtro antirumore                                                                    |

# 16 Glossario

**Rivenditore**

Distributore addetto alla vendita del prodotto.

**Installatore autorizzato**

Tecnico addestrato in possesso delle dovute qualifiche per l'installazione del prodotto.

**Utente**

Persona che possiede e/o utilizza il prodotto.

**Legislazione applicabile**

Tutte le direttive, leggi, normative e/o prescrizioni locali, nazionali, europee e internazionali attinenti e applicabili a un determinato prodotto o ambito d'installazione.

**Società di assistenza**

Società qualificata che può eseguire o coordinare l'intervento di assistenza richiesto sul prodotto.

**Manuale di installazione**

Manuale di istruzioni specifico per un determinato prodotto o applicazione, che spiega come installare, configurare ed eseguire la manutenzione del prodotto o dell'applicazione.

**Manuale d'uso**

Manuale di istruzioni specifico per un determinato prodotto o applicazione, che definisce il funzionamento del prodotto o dell'applicazione.

**Istruzioni di manutenzione**

Manuale di istruzioni specifico per un determinato prodotto o applicazione, che spiega come installare, configurare, utilizzare e/o eseguire la manutenzione del prodotto o dell'applicazione.

**Accessori**

Etichette, manuali, schede informative ed apparecchiature che sono forniti insieme al prodotto e devono essere installati secondo le istruzioni riportate sulla documentazione di accompagnamento.

**Apparecchiature opzionali**

Apparecchiature fabbricate o approvate da Daikin che possono essere combinate con il prodotto in base alle istruzioni della documentazione di accompagnamento.

**Da reperire in loco**

Apparecchiature NON fabbricate da Daikin che possono essere combinate con il prodotto in base alle istruzioni della documentazione di accompagnamento.

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518023-18V 2024.09