
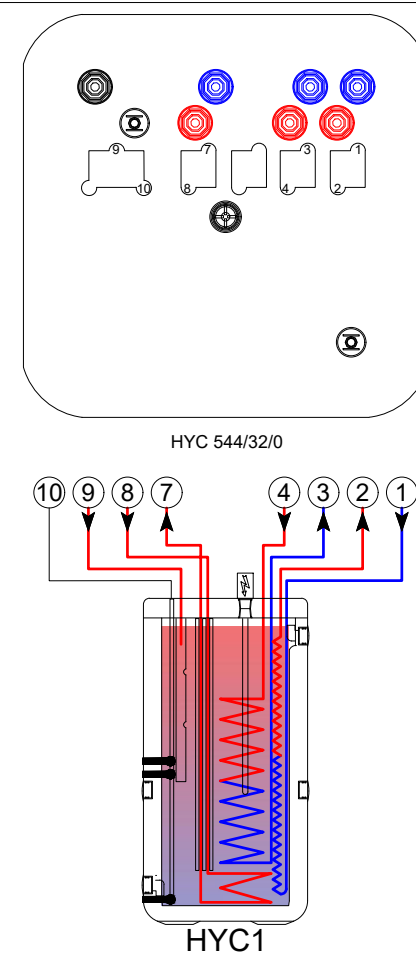


SCHEMA DI PRINCIPIO. FARE RIFERIMENTO AL PROGETTO DEFINITIVO

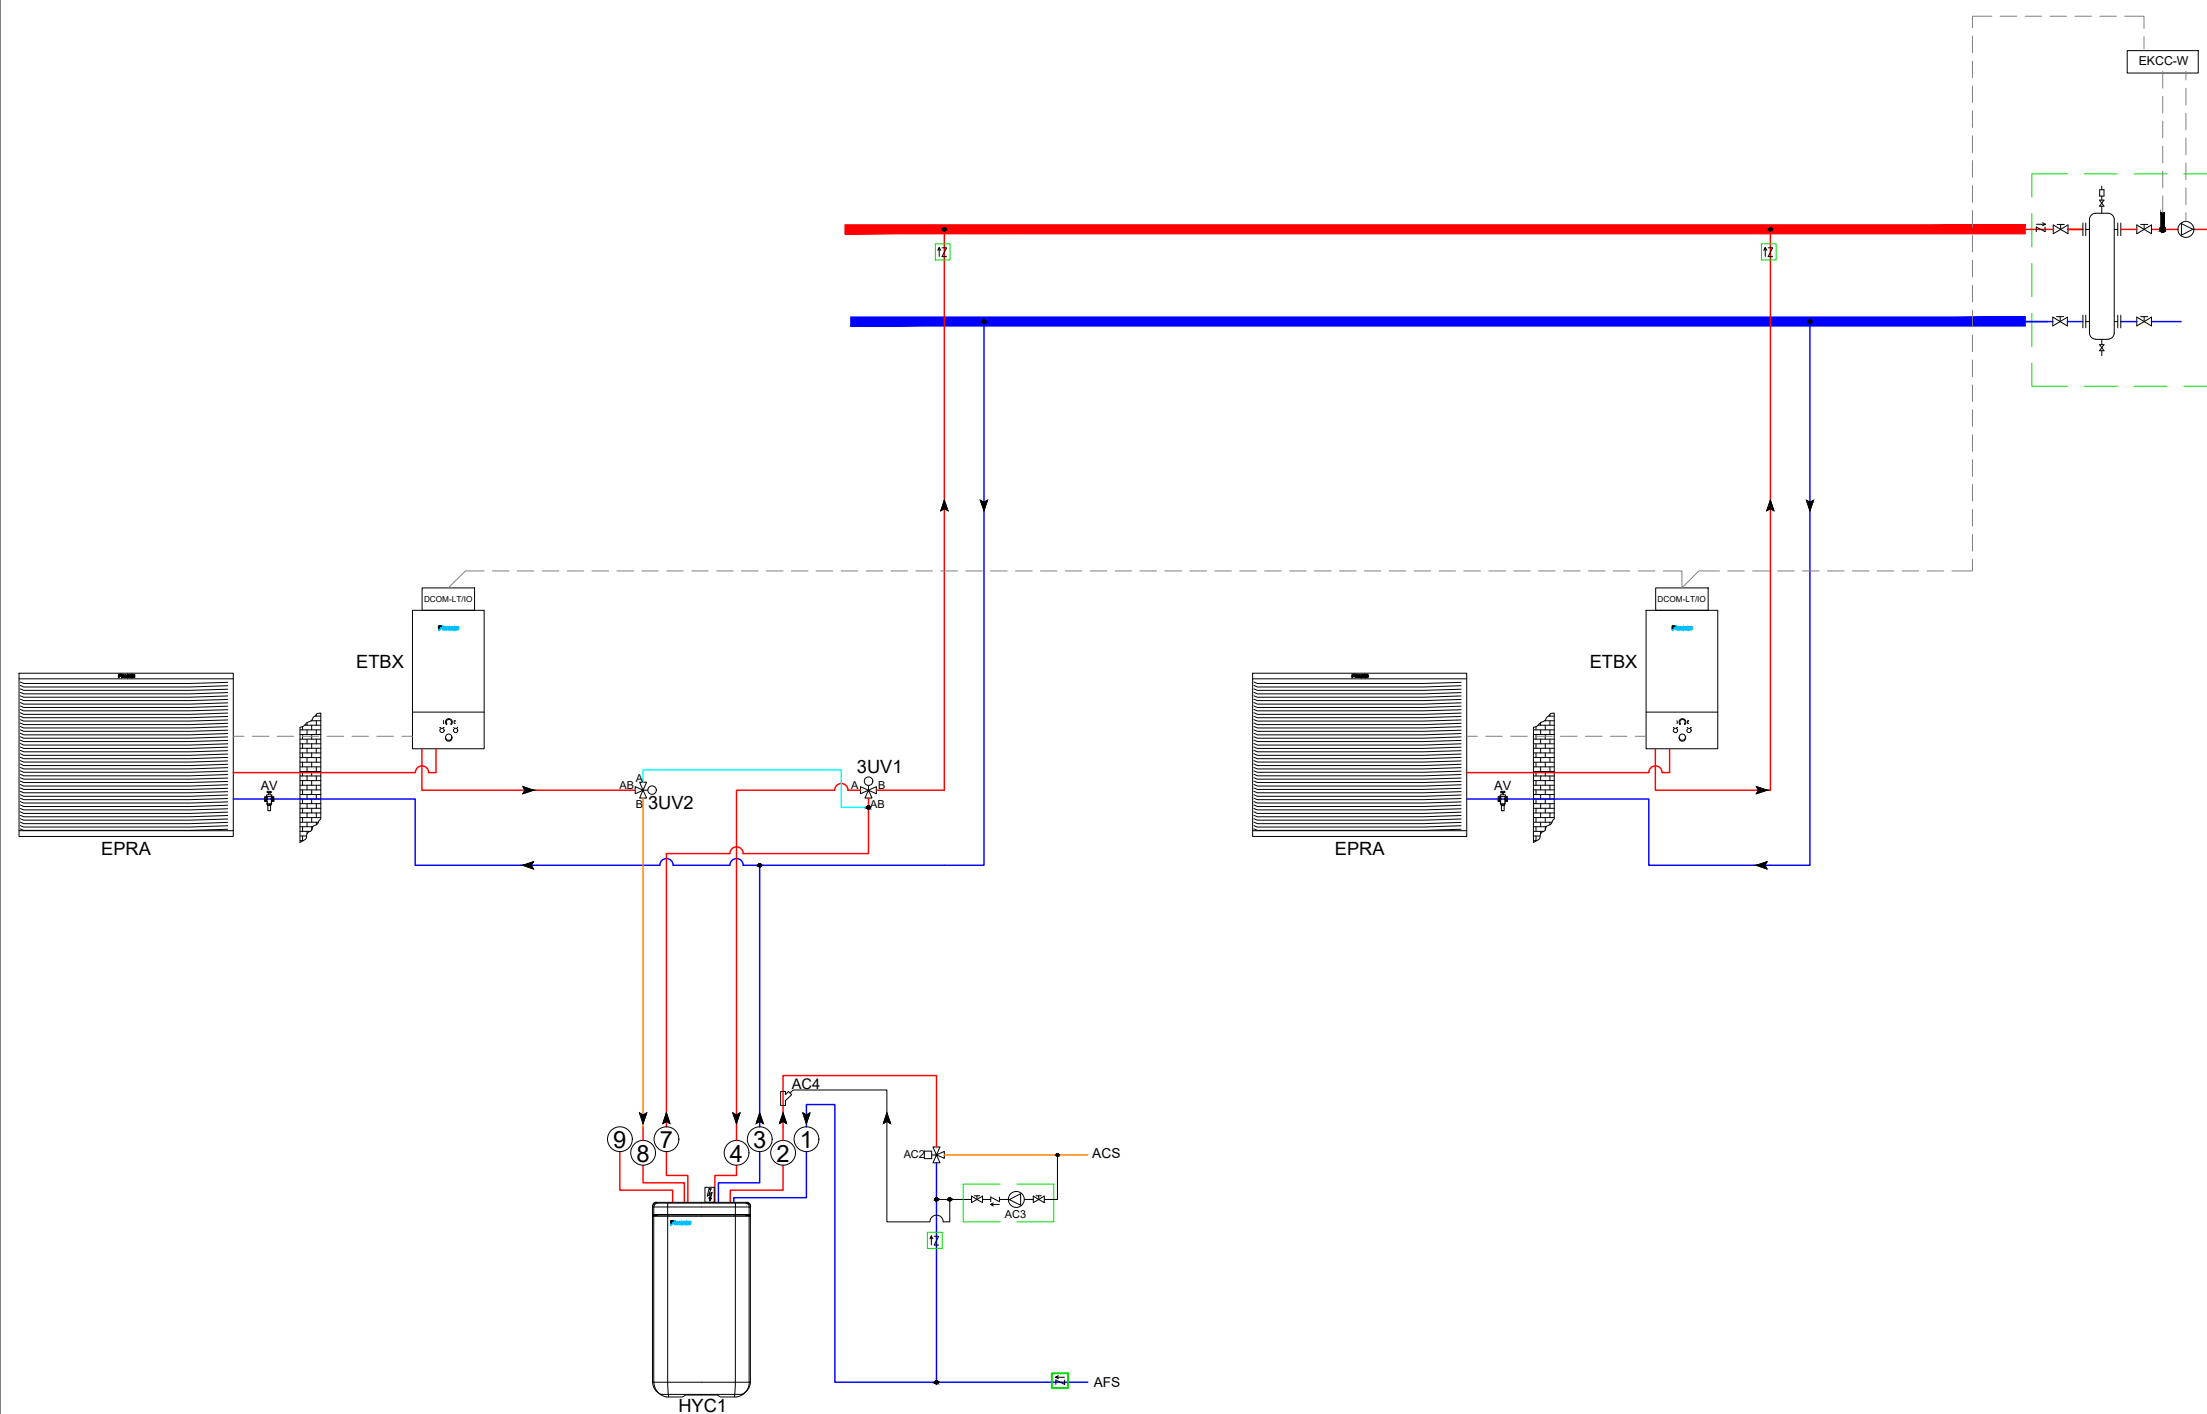

Collegamenti elettrici

Fornitura e collegamenti non di pertinenza

TEMPERATURA MASSIMA CONSENTITA  
NELL'ACCUMULATORE = 80°C  
FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE DEI  
PRODOTTI PER I DETTAGLI DI INSTALLAZIONE COMPLETI

|      |                                               |        |                                                             |
|------|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| P1   | CENTRALINA SOLARE IN PRESSIONE DSR1           | TE1    | POMPA PER TRASFERIMENTO ENERGIA contenuta nel kit SAK       |
| P2   | GRUPPO SOLARE IN PRESSIONE RDS2               | 3UV2   | VALVOLA TRE VIE DEVIATRICE RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO   |
| P3   | VASO DI ESPANSIONE SOLARE IN PRESSIONE MAG S- | 3UV1   | VALVOLA TRE VIE DEVIATRICE IMPIANTO / ACQUA CALDA SANITARIA |
| P4   | COLLETTORI PIANI SOLARI SOLARIS               | EPRA   | UNITA' ESTERNA ALTHERMA HYDROSPLIT                          |
| DB1  | GRUPPO REGOLAZIONE E POMPAGGIO RPS4           | ETBX   | UNITA' INTERNA BI-BLOC HYDROSPLIT                           |
| DB4  | VALVOLA DI REGOLAZIONE FLOWGUARD FLG          | AV     | VALVOLA ANTIGELO PER PROTEZIONE TUBAZIONI - OPZIONALE       |
| DB5  | FLOWSENSOR FLS20 contenuto in RPS4            | ERRQ   | UNITA' ESTERNA ALTHERMA HT                                  |
| DB6  | COLLETTORI PIANI SOLARI SOLARIS               | EKH6RD | UNITA' INTERNA ALTHERMA HT                                  |
| HYC1 | HYBRIDCUBE HYC 544/320                        | HT3    | DISAERATORE                                                 |

**DAIKIN** **DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.P.A.**  
SEDE CENTRALE Via Giuseppe Ripamonti, 85, 20141 Milano MI

**SCHEMA FUNZIONALE DAIKIN AL THERMA  
PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO  
E ACS CON INTEGRAZIONE SOLARE  
TERMICO**

Si riserva il diritto di utilizzo. Da non usare per le dichiarazioni di conformità.  
Da non usare ai fini della progettazione.

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Data       |                                           |
| 10/11/2023 | 3. 2 Altherma 3 H HT W caldo freddo 1 HYC |