

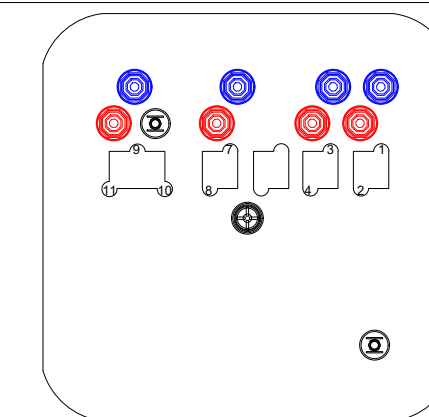


SCHEMA DI PRINCIPIO. FARE RIFERIMENTO AL PROGETTO DEFINITIVO

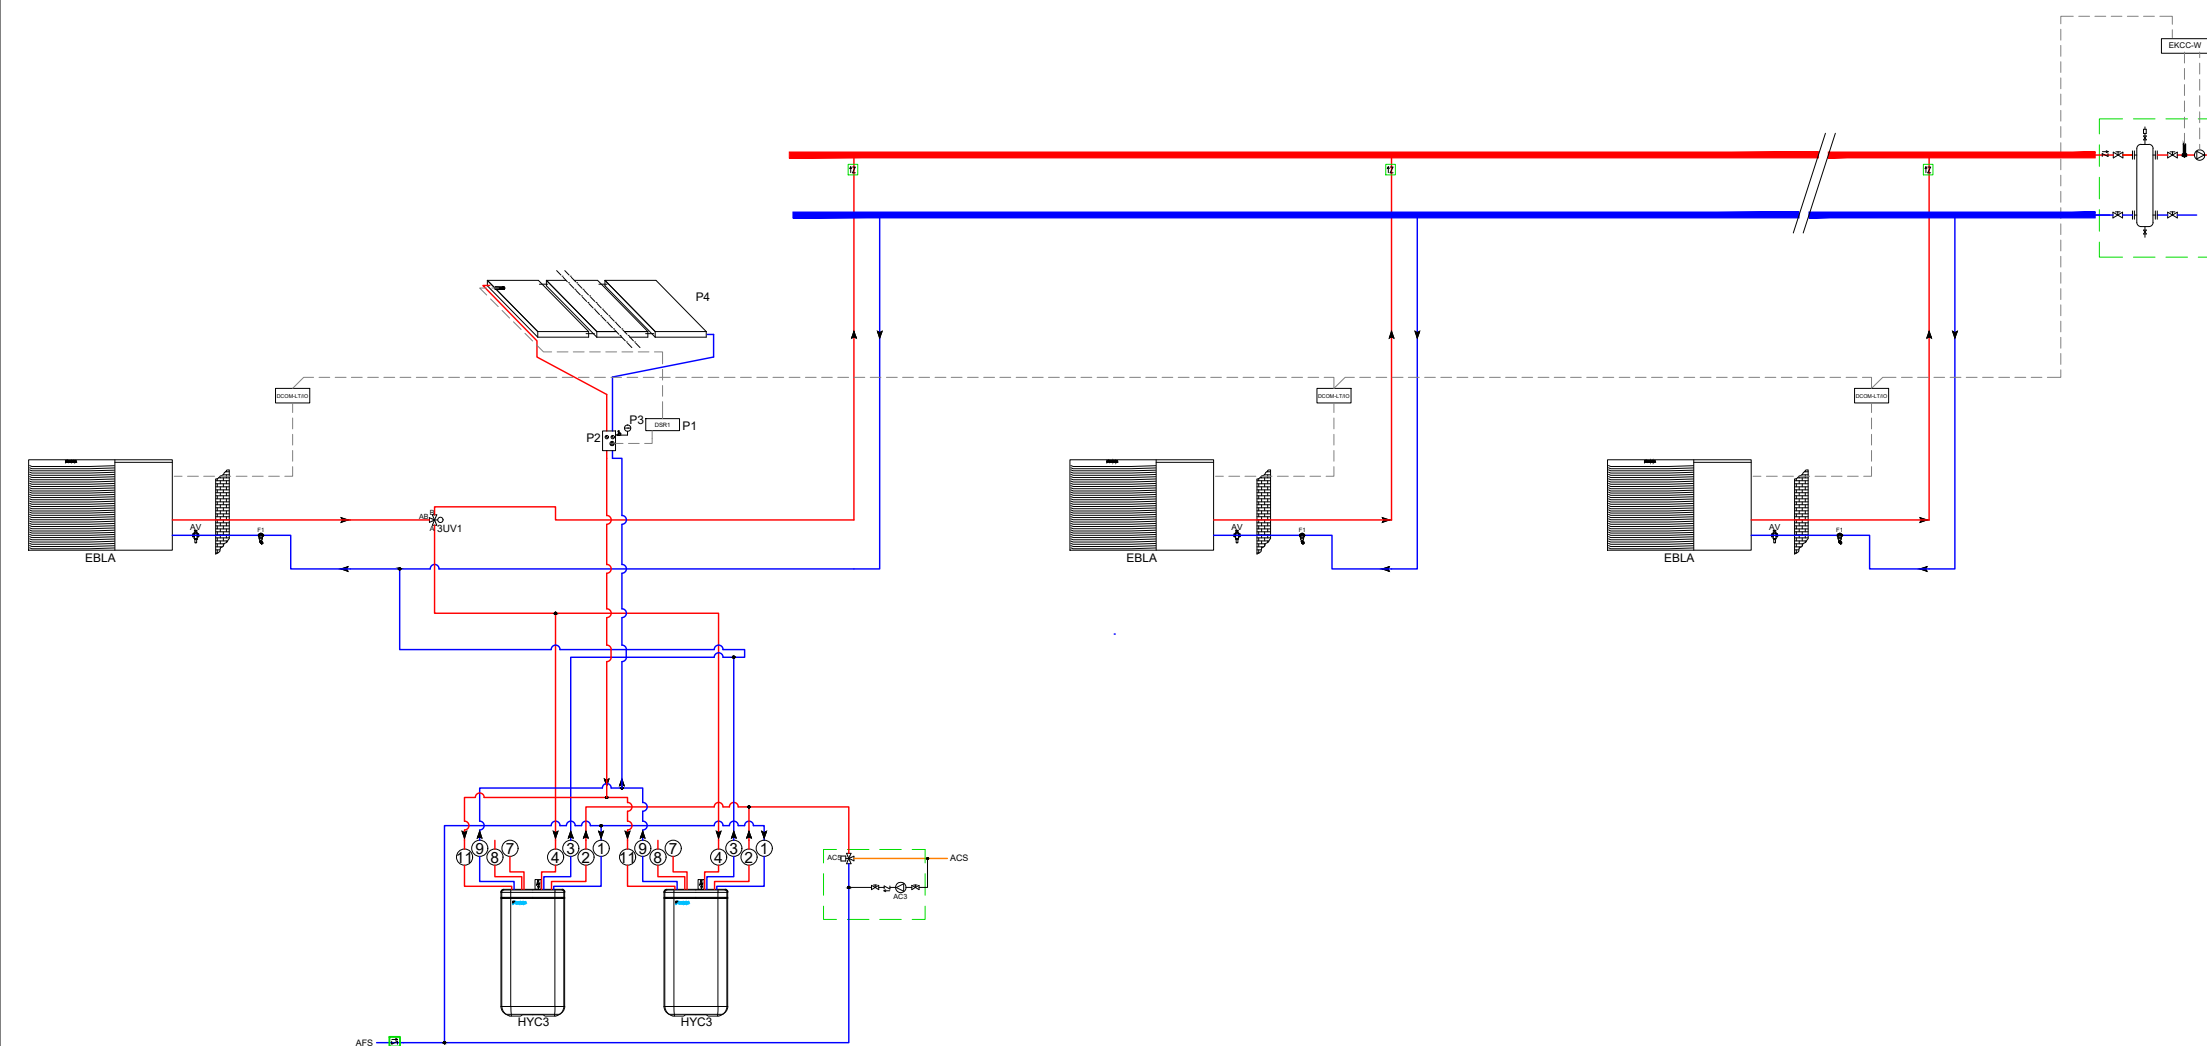

HYC 544/32/0 -P

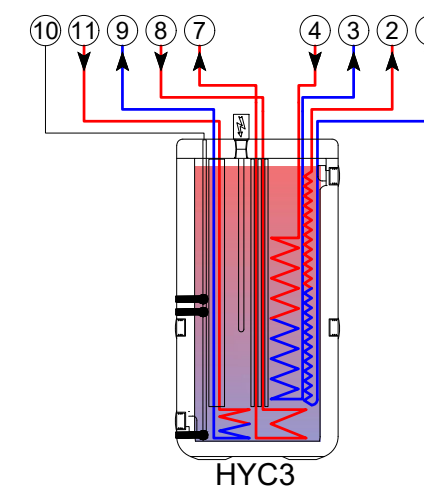

Collegamenti elettrici

Fornitura e collegamenti non di pertinenza

TEMPERATURA MASSIMA CONSENTITA
NELL'ACCUMULATORE = 80°C
FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE DEI
PRODOTTI PER I DETTAGLI DI INSTALLAZIONE COMPLETI

P1	CENTRALINA SOLARE IN PRESSIONE DSR1	3UV2	VALVOLA TRE VIE DEVIATRICE RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
P2	GRUPPO SOLARE IN PRESSIONE RDS2	3UV1	VALVOLA TRE VIE DEVIATRICE IMPIANTO / ACQUA CALDA SANITARIA
P3	VASO DI ESPANSIONE SOLARE IN PRESSIONE MAG S-	CDA	CALDAIA DAIKIN CON FUNZIONE DI CARICO BOLLITORE
P4	COLLETTORI PIANI SOLARI SOLARIS	EBLA	UNITA' ALTHERMA MONOBLOC
DB1	GRUPPO REGOLAZIONE E POMPAGGIO RPS4	AV	VALVOLA ANTIGELO PER PROTEZIONE TUBAZIONI - OPZIONALE
DB4	VALVOLA DI REGOLAZIONE FLOWGUARD FLG	F1	FILTRO DEFANGATORE
DB5	FLOWSENSOR FLS20 contenuto in RPS4	ERRQ	UNITA' ESTERNA ALTHERMA HT
DB6	COLLETTORI PIANI SOLARI SOLARIS	Ek®BRD	UNITA' INTERNA ALTHERMA HT
HYC1	HYBRIDCUBE HYC 544/32/0	HT3	DISAERATORE



*SCHEMA FUNZIONALE DAIKIN ALTHERMA
PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO
E ACS CON INTEGRAZIONE SOLARE
TERMICO*

Si riserva il diritto di utilizzo. Da non usare per le dichiarazioni di conformità.
Da non usare ai fini della progettazione.

Data	
10/11/2023	25. n Altherma 3 M 2 HYC solareP